

目 录

一、产品简介	1
1.1 产品型号命名规则	1
1.2 选配功能代号命名规则	2
1.3 产品铭牌	2
1.4 产品外观	3
1.5 技术规范	4
1.6 产品设计执行标准	6
1.7 安全事项	6
1.8 注意事项	8
1.9 日常检查和保养	9
二、控制面板介绍	11
2.1 控制面板概述	11
2.2 控制面板及安装支架结构尺寸	12
2.3 控制面板操作说明	14
2.4 参数设置方法	14
2.5 功能码区内与区间的切换方法	15
2.6 面板显示内容介绍	16
三、安装接线	17
3.1 变频器安装	17
3.2 接线	17
3.3 主回路的电压、电流和功率的测量方法	20
3.4 控制端子功能简介	22
3.5 功率回路推荐配线	26
3.6 保护导体（地线）的截面积	26
3.7 总体接线示意图	27
3.8 传导和辐射干扰对策	28
四、简易操作与运行指南	34
4.1 产品基本知识	34


4.2	简易操作指南	35
4.3	基本控制运行指南	38
五、	功能参数	44
5.1	基本参数	44
5.2	运行控制	54
5.3	多功能输入输出端子	62
5.4	模拟量输入输出	69
5.5	多段速度控制	75
5.6	辅助功能	80
5.7	故障与保护	83
5.8	电机参数	87
5.9	通讯参数	88
5.10	PID 参数	89
附录 1	常见故障处理	91
附录 2	产品一览表及结构型式一览表	94
附录 3	制动电阻推荐选型表	98
附录 4	通 讯 手 册	99
附录 5	功能码速查表	111
升级记录:		135
敬告用户:		136

一、产品简介


本使用手册简要介绍了 E800 系列变频器的安装接线、参数设定及操作使用的有关事项，务请妥善保管。如果使用中发生故障，请与厂家或经销商联系。

1.1 产品型号命名规则

E800 - 0007 S2

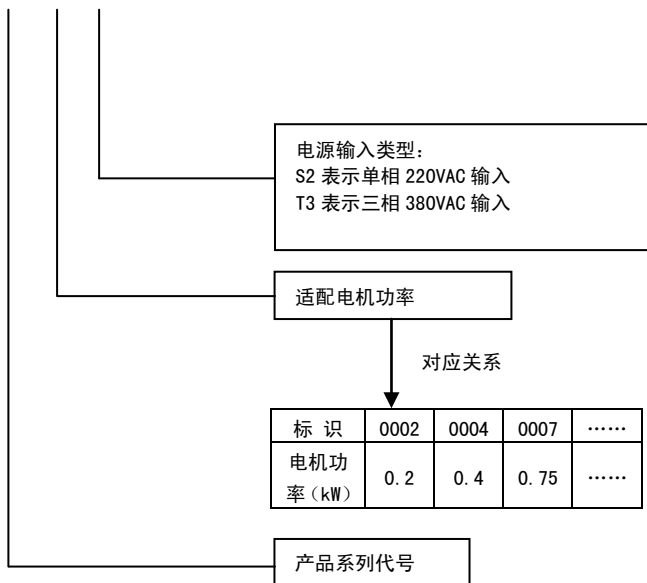

1.2 选配功能代号命名规则

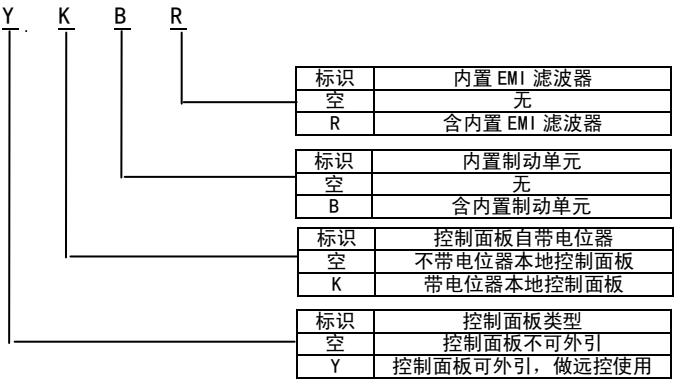

注：整机型号包含产品型号和选配功能代号两部分，在订货时请务必填写完整的整机型号，以免发错货而影响您的正常使用。

1.3 产品铭牌

以 E800 系列单相交流 220V 输入，0.75kW 变频器为例，需要内置制动单元和滤波器、控制面板带电位器，其铭牌如右图所示。。

1PH 表示单相输入；220V 50/60Hz 表示输入电压和额定频率。

3PH 表示输出三相，4.5A 0.75kW 表示额定输出电流和功率。

0.50~650.0Hz 表示输出频率范围。




图 1-1 产品铭牌

1.4 产品外观

E800 系列变频器外观结构分塑壳和金属壳两大类,采用壁挂式安装结构。塑料外壳采用优质材料模压而成,造型美观且强度高、韧性好。

以 E800-0007S2 为例,产品外形及结构部件如右图所示。




图 1-2 塑壳产品外形及结构部件图

金属外壳采用先进的表面喷粉喷塑工艺,色泽考究、外观优美,前面板采用可拆卸单边门铰结构,接线和维护十分方便。

以 E800-0370T3 为例,产品外形及结构部件如右图所示。




图 1-3 金属壳产品外形及结构部件图

1.5 技术规范

表 1-1 E800 系列变频器技术规范

	项 目	内 容
输入	额定电压范围	三相 380V~480V (+10%~-15%) ^注 ；单相 220V~240V (±15%)； 三相 220V~240V (±15%)
	额定频率	50/60Hz
输出	额定电压范围	三相 0~INPUT (V)
	频率范围	0.50~650.0Hz
控制方式	载波频率	2000~10000Hz；固定载波和随机载波可选择(F159)
	输入频率分辨率	数字设定：0.01Hz，模拟设定：上限频率×0.1%
	控制方式	VVVF 控制
	过载能力	120%额定电流 60 秒
	转矩提升	手动转矩提升曲线 1~20、自动转矩提升
	VVVF 曲线	三种方式：直线型、次方型、自定义 VVVF 曲线型
	起动方式	直接起动、转速追踪起动
	直流制动	直流制动频率：0.20~50.00 Hz，制动时间：0.00~30.00S
	点动控制	点动频率范围：下限频率~上限频率；点动加减速时间：0.1~3000S
	自动循环、多段速	通过自动循环或控制端子实现 15 段速运行
	内置 PID	可方便实现过程闭环控制系统
	自动电压调整 (AVR)	当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定
操作功能	频率设定	电位器或外部模拟信号 (0~5V, 0~10V, 0~20mA)；控制面板 (端子) ▲ / ▼ 键、外部控制逻辑及自循环设定
	起/停控制	端子控制、控制面板控制、通讯控制
	运行命令通道	三种通道：控制面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定
	主频率源	主频率源：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、串行口给定等
	辅助频率源	5 种辅助频率，可灵活实现辅助频率微调、频率合成等

选配件	内置 EMI 滤波器、内置制动单元	
保护功能	输入缺相，输出缺相、输入欠电压，直流过电压，过电流，变频器过载，电机过载、电流失速，过热，外部干扰、模拟量断线保护等	
显 示	LED 数码管显示当前输出频率、当前转速（rpm）、当前输出电流、当前输出电压、当前直流母线电压、当前 PID 反馈值、当前 PID 设定值、当前输出电压、当前线速度、故障类型以及系统参数、操作参数；LED 灯指示变频器当前的工作状态	
环境条件	设备场所	室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
	环境温度	-10℃～+40℃
	环境湿度	90%以下（无水珠凝结现象）
	振动强度	0.5g（加速度）以下
	海拔高度	1000 米以下（海拔超过 1000 米需降额使用）
防护等级	IP20	
适配电机	0.2kW～450kW	

注：400V~480V 需求时，客户需订货注明。

1.6 产品设计执行标准

- IEC/EN 61800-5-1: 2003 可调速电气传动系统安全要求——电气、热及能量；
- IEC/EN 61800-3: 2004 可调速电气传动系统；第三部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法。

1.7 安全事项

- 安装前请认真确认变频器铭牌的型号、额定值。检查本机是否有运输破损现象，如变频器受损或缺件请勿使用，以免有安全隐患。
- 安装使用环境无雨淋、水滴、蒸汽、粉尘及油性灰尘；无腐蚀、易燃性气体、液体；无金属微粒或金属粉末等。环境温度在 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 范围内。
- 请安装在金属等阻燃物质上，远离可燃物。
- 请勿将导线头或螺钉等异物掉入变频器内。
- 变频器的可靠性很大程度取决于温度，周围温度升高 10°C ，变频器寿命减半。由于变频器的错误安装或不合适固定，将使变频器产生温升或使周围温度升高，这可能导致故障或损坏等意外事故。
- 变频器装在控制柜内，应保证控制柜与外界通风流畅。请垂直安装变频器，便于热量向上散发，不能倒置（详见图 1-4）；若柜内有较多变频器时，为保证变频器的散热空间最好将变频器并排安装；在需要上下安装时，请安装隔热导流板（详见图 1-5）。

垂直安装




图 1-4 变频器垂直安装示意图

安装在控制柜内




图 1-5 变频器安装在控制柜内示意图

1.8 注意事项

1.8.1 使用须知

- 断电后 15 分钟内，请勿触摸内部器件。待完全放电后，方才安全。
- 功率端子 L1/R、L2/S、L3/T 接市电（L1/R、L2/S 接市电），输出端子 U、V、W 接电机。
- 接地应可靠，接地电阻不得超过 $4\ \Omega$ ；电机与变频器分别接地，切不可串联接地。
- 如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件，请确保变频器在无输出时进行通断操作，在运行中请勿在输出端切换电机，否则可能会损坏变频器。
- 控制回路配线应与功率回路配线相互分开，以避免可能引起的干扰。
- 信号线不宜过长，否则会增加共模干扰。
- 符合表 1-1 “E800 系列变频器技术规范”对周围环境要求。
- 严禁采用接通或断开供电电源的方式来起、停变频器，否则可能引起变频器损坏。
- 电机在首次使用或长时间放置后的再使用之前，应对电机进行绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。
- 由于变频器输出是 PWM 波，输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，都会造成变频器故障跳闸或器件的损坏，务必请拆除。如图 1-6 所示。




图 1-6 变频器输出端禁止使用电容器

- 在海拔高度超过 1000 米的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用。

图 1-7 所示为变频器的额定电流与海拔高度的关系曲线。





图 1-7 变频器额定电流与海拔高度降额曲线图

1.8.2 特别警告

- 切勿碰触变频器内功率端子，以防导致电击。
- 变频器通电前，必须确认变频器输入电源电压等级正确。
- 不要将输入电源连接到 U、V、W 或 PE/E/  端子上。
- 不要将变频器安装在阳光照射的地方，不要堵塞变频器的散热孔。
- 变频器加电前要重新装好所有保护盖，以防电击。
- 只允许专业人员进行维护，检查或更换零部件。
- 严禁带电作业。

1.9 日常检查和保养

1.9.1 定期检查

- 定期清洁冷却风扇和风道，并检查是否正常；定期清洁机内积存的灰尘。
- 定期检查变频器的输入输出接线，接线端子是否有拉弧痕迹，检查电线是否老化。
- 检查各端子接线螺钉是否紧固。

- 检查变频器是否受到腐蚀。

1.9.2 易损件更换

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波电解电容。

- 风扇使用寿命一般为 2~3 年，用户可以根据运行时间确定更换变频器的冷却风扇。冷却风扇可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。检查风扇叶片等是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声，以此来判断是否需要更换。
- 滤波电解电容使用寿命一般为 4~5 年，用户可以根据运行时间确定更换变频器的滤波电解电容。滤波电解电容可能损坏原因：输入电源品质差，环境温度高，频繁的负载跳变，电解质老化。通过有无液体漏出、安全阀是否已凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定来判断是否需要更换。

1.9.3 存储

- 存储时尽量按原样装在本公司的包装箱内。
- 为防止长时间存放导致电解电容的劣化，保证在半年内充一次电，通电时间至少 5 小时。

1.9.4 日常保养

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，会导致变频器内部的器件老化、潜在的故障发生并降低了变频器的使用寿命。因此对变频器的日常保养非常必要。

日常检查：

- 电机运行中，声音是否有异常变化。
- 电机运行中，是否产生振动。
- 变频器的安装环境是否发生变化。
- 变频器风扇运行是否正常，变频器是否过热。

1.9.5 日常清洁：

为使变频器始终保持在清洁状态，应及时清除变频器表面灰尘，防止积尘、金属粉尘、油污、水等进入变频器内部。

二、 控制面板介绍

E800 系列变频器有两种形式（带电位器和不带电位器）的控制面板，按键功能和指示灯作用详见面板说明。

2.1 控制面板概述

面板分为三部分，数据显示区、状态指示区和控制面板操作区，如图 2-1 所示。




图 2-1 控制面板示意图

提示：

- 1、22kW 及以下功率机器，本地控制面板不可外引，若需要远程操作面板，请选择 AA-A 或 A6-1-A 小盒，采用 8 芯网线接口。
- 2、30kW 及以上功率机器本地控制面板可外引，匹配 A6-1-A 小盒，采用 8 芯网线连接。

2.2 控制面板及安装支架结构尺寸


1. 控制面板结构示意图



2. 控制面板结构尺寸表（单位：mm）

代号	A	B	C	D	H	开孔尺寸
AA	76	52	72	48	24	73*49
A6-1	124	74	120	70	26	121*71


3. 远程操作面板安装支架结构尺寸示意图（外观以实物为准）



4. 远程操作面板安装支架结构尺寸表（单位：mm）

代号	外形尺寸			开孔尺寸	
	E	F	L	<u>N</u>	M
A6-1	170	110	22	102	142
AA	109	80	20	75	81

5. 远程操作面板接口定义



管脚定义	1	2	3	4	5	6	7	8
8 芯面板	电位器	5V	5V 地	5V 地	信号 1	信号 2	信号 3	信号 4

注意：控制板与控制盒的接口是完全一致的，所以要求做远控线时两头的线序必须完全一致。

6. 当使用远控面板控制时，厂家默认远控线长度为 1m，客户可以定制远控线的长度。在干扰强的场合或者远控线长度超过 3m 时最好在远控线上套上磁环，以增强抗干扰能力。

2.3 控制面板操作说明

面板上的所有按键均对用户开放。其功能作用见表 2-1。















表 2-1 按 键 说 明

按键	按键名称	说 明
	方式	调用功能码，显示方式切换
	设置	调用和存储数据
	上升	数据递增（调速或设置参数）
	下降	数据递减（调速或设置参数）
	运行	运行变频器
	停机或复位	变频器停机 故障状态下复位 功能码区间和区内转换

2.4 参数设置方法

变频器内有众多的功能参数，用户通过更改这些参数可以实现不同的控制运行方式。需要说明的是，若用户设置密码有效（F107 设置为 1），在断断电或发生过保护之后，如果要设置参数，必须先输入用户密码，即按表 2-2 方式调出 F100，输入正确的密码。出厂时，用户密码为无效的，即用户不需要设置密码即可设置相应的参数。

表 2-2 参 数 设 置 步 骤

步骤	按 键	操 作	显 示
1		按“方式”键显示功能码	
2	 或 	按“▲”或“▼”键选择所需功能码	
3		读取功能码中设定数据	
4	 或 	修改数据	
5		存储设置数据后显示当前功能码	
		切换至显示目标频率	

提示：上述操作是在变频器处于停机状态下完成的

2.5 功能码区内与区间的切换方法

本产品对用户开放十一个功能区，如表 2-3 所示。

表 2-3 功能码分区

区间名称	功能码分段	区间号	区间名称	功能码分段	区间号
基本参数区	F100~F160	1	定时控制及保护区	F700~F770	7
运行控制区	F200~F280	2	电机参数区	F800~F850	8
多功能输入输出区	F300~F340	3	通讯功能区	F900~F930	9
模拟量输入输出区	F400~F480	4	PID 参数控制区	FA00~FA80	10
多段速度区	F500~F580	5	转矩控制参数区	FC00~FC60	11
辅助功能区	F600~F670	6			

由于功能码多，参数设置耗费时间，为此专门设计了“在功能码区内和功能码区之间切换”的功能，使参数设置方便易行。

按“方式”键，使控制面板显示功能码，此时若按“▲”或“▼”键，则功能码在区内循环的递增或递减；如果再按一次“停 / 复”键，操作“▲”或“▼”键时，则功能码在功能码区之间循环变化。

例如当前显示功能码为 F111，DGT 指示灯点亮，按“▲” / “▼”键时，功能码在 F100~F160 内循环地递增或递减；再次按“停 / 复”键，DGT 指示灯熄灭，操作“▲” / “▼”键时，则功能码在 10 个区之间循环变化，如 F211、F311…FC11、F111…，如图 2-2 所示。（说明书中用 50.00 表示闪烁显示相应目标频率值）




图 2-2 功能码区内和区间切换

2.6 面板显示内容介绍

面板显示项目内容及说明

显示项目	说 明
HF-0	停机状态按“方式”键显示该符号，表示控制面板点动操作有效。但必须修改 F132 才能显示“HF-0”
-HF-	表示复位过程，复位后显示复位前所显示的内容
OC、OC1、OE、OL1、OL2、OH、LU、PF0、PF1、CE、FL	故障代码，分别表示：过电流 OC、过电流 OC1、过电压、变频器过载、电机过载、过热、输入欠电压、输出缺相、输入缺相等、通讯故障、转速追踪故障等
AErr、Err5	模拟量断线保护、PID 参数设置不合理
ESP	“外部急停”时变频器 ESP 保护
F152	功能码（参数代码）
10.00	表示变频器当前运行频率、参数设定值等
50.00	停机闪烁显示目标频率
0.	方向切换时插入等待时间，“停机”或“自由停机”可取消等待时间
A100、U100	输出电流（100A）和输出电压（100V）。电流小于 100A 时，带一位小数
b*.*	显示 PID 反馈值
o*.*	显示 PID 给定值
L***	显示线速度
H***	显示散热器温度

三、 安装接线

3.1 变频器安装

变频器应垂直安装，如图 3-1 所示。

其周围应保证有效的通风空间。





图 3-1 变频器安装示意图






下表给出了变频器安装的间隙尺寸（推荐值）。


变频器类型	间 隙 尺 寸	
壁挂式（<22kW）	$A \geq 150\text{mm}$	$B \geq 50\text{mm}$
壁挂式（ $\geq 22\text{kW}$ ）	$A \geq 200\text{mm}$	$B \geq 75\text{mm}$

3.2 接线

- 输入三相时 L1/R、L2/S、L3/T（单相时 L1/R、L2/S）接电网电源， 接大地，U、V、W 接电机。
- 注意电机也必须接地，否则容易产生干扰、电机带电。

机型	接线示意图
单相 220V 0.2kW~0.75kW	<p>接地端子 单相输入 220V~240V 制动电阻 三相输出</p>

<p>单相 220V 1.1kW~2.2kW</p>	 <p>单相输入 220V~240V</p> <p>制动电阻</p> <p>三相输出</p>
<p>三相 220V 0.2kW~0.75kW</p>	 <p>三相输入 220V~240V</p> <p>制动电阻</p> <p>三相输出</p> <p>接地端子</p>
<p>三相 220V 1.1kW~2.2kW</p>	 <p>三相输入 220V~240V</p> <p>制动电阻</p> <p>三相输出</p>
<p>三相 380V 0.2kW~0.55kW</p>	 <p>三相输入 380V~480V</p> <p>制动电阻</p> <p>三相输出</p> <p>接地端子</p>
<p>三相 380V 0.75kW~11kW</p>	 <p>三相输入 380V~480V</p> <p>制动电阻</p> <p>三相输出</p>

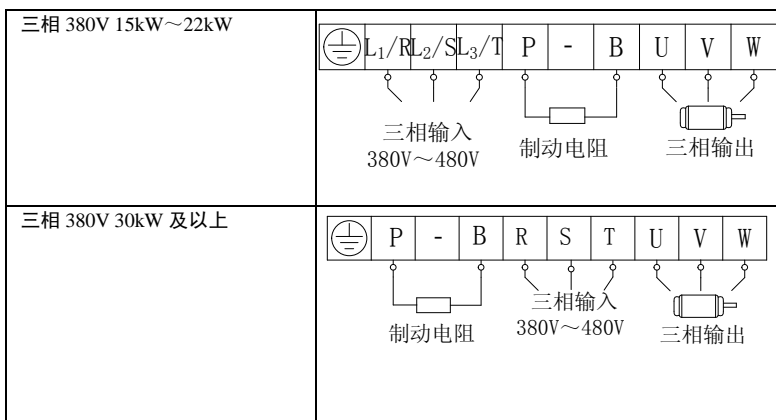

(上图为示意图, 实际产品的功率端子可能与上图未完全一致, 接线时务必注意!)

功率回路端子说明

端子名称	端子标号	端子功能说明
电源输入端子	L1/R、L2/S、L3/T	三相 400V 交流电压输入端子, 单相 230V 接 L1/R、L2/S
变频器输出端子	U、V、W	变频器输出端子, 接电动机
接地端子	/PE/E/	变频器接大地端子
其他端子	P、B	制动电阻连接端子 (注: 无内置制动单元的变频器无 P、B 端子)
	P、-	共直流母线连接端子 外接制动单元。P 接制动单元的输入端子“P”或“DC+”, -接制动单元的输入端子“N”或“DC-”


控制回路接线如下:

A+	B-	TA	TB	TC	D01	D02	24V	CM	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	10V	A11	A12	GND	A01	A02
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

注: 1、22kW 及其以下功率机器无 D02、D16、D17、D18 和 A02 控制端子。

3.3 主回路的电压、电流和功率的测量方法

变频器的电源侧，输出侧的电压，电流因为含有高频成分，所以测量仪表和测量回路不同，所得到的数据也不同，用工频仪表测量时，请用下页指定推荐的仪表按照下图所示的回路进行测量。

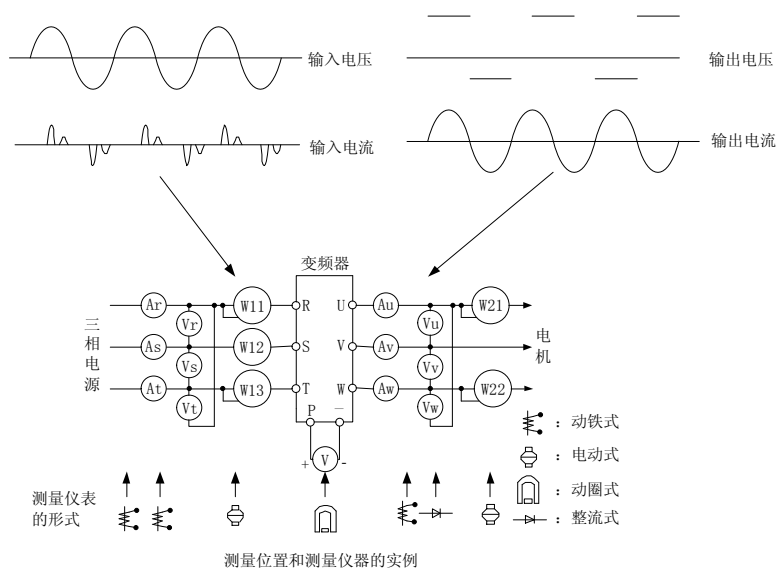

测量项目	测量位置	测量仪器	备注（测量值的基准）
电源电压 V1	R-S、S-T、T-R 之间	动铁式交流电压表	
电源侧电流 I1	R、S、T 的线电流	动铁式交流电流表	
电源侧功率 P1	R、S、T 和 R-S、S-T、T-R 间	电动式单相功率表	P1=W11+W12+W13（3 功率表法）
电源侧功率因数 Pf1	测量电源电压，电源侧电流，电源侧功率，进行下面的计算（三相电源时）： $Pf1 = \frac{P1}{\sqrt{3}V1 \times I1} \times 100\%$		
输出侧电压 V2	U-V、V-W、W-U 之间	整流式交流电压表（注 1：动铁式不能测量）	各相间的差值在最高输出电压的±1%以下
输出侧电流 I2	U、V、W 的线电流	动铁式交流电流表（注 2）	电流在额定电流以下；各相间电流的差值在±10%以下。
输出侧功率 P2	U、V、W 和 U-V、V-W、W-U 间	电动式单相功率表	P1=W21+W22（2 功率表法）
输出侧功率因数 Pf2	测量电源电压，电源侧电流，电源侧功率，进行下面的计算（三相电源时）： $Pf2 = \frac{P2}{\sqrt{3}V2 \times I2} \times 100\%$		
直流母线电压（整流桥输出）	P、-之间	动圈式（万用表等）	直流电压，数值为 $\sqrt{2} \times V1$
控制板电源测量	10V-GND 之间	动圈式（万用表等）	DC10V±0.2V
	24V-CM 之间	动圈式（万用表等）	DC24V±1.5V
模拟量输出 A01	A01-GND 之间	动圈式（万用表等）	最大频率时约为 DC10V
报警信号	TA/TC 之间 TB/TC 之间	动圈式（万用表等）	表征故障输出时： （正常）（异常） TA/TC 不通 导通 TB/TC 导通 不通

3.4 控制端子功能简介

操作使用变频器的关键在于正确灵活地使用控制端子。当然，控制端子并不是独立使用，而要配合相应的参数设置。此处介绍控制端子的基本功能作用，用户可结合后文的相关内容“端子定义功能”，加以灵活使用。

表 3-1 控制端子功能简介

端子	类别	名 称	功 能 说 明
D01	数字输出	多功能输出 1	表征功能有效时该端子与 CM 间为 0V，无效时其值为 24V
D02 ^{注 1}		多功能输出 2	表征功能有效时该端子与 CM 间为 0V，无效时其值为 24V
TA		继电器触点	TC 为公共点，TB-TC 为常闭触点，TA-TC 为常开触点；15kW 及以下功率机器触点容量为 10A/125VAC、5A/250VAC、5A/30VDC；18.5kW 及以上功率机器触点容量为 12A/125VAC、7A/250VAC、7A/30VDC
TB			
TC			
A01 ^{注 2}	模拟输出	运行频率	外接频率表、转速表或电流表，其负极接 GND。详细介绍可参看 F423~F426
A02		电流显示	外接电流表，其负极接 GND。详细介绍可参看 F427~F430
10V	模拟电源	自给电源	变频器内部 10V 自给电源，供本机使用；外用时只能做电压控制信号的电源，电流限制在 20mA 以下
A11	模拟输入	电压/电流 模拟量输入	模拟量调速时，电压或电流信号由该端子输入。电压输入的范围为 0~5V 或 0~10V，电流输入范围为 0~20mA，输入电阻为 500Ω，其地为 GND。如果输入为 4~20mA，请调整功能码 F406=2。电压和电流信号的选择可通过拨码开关来实现，具体操作方法见表 4-2、4-3，出厂值 A11 通道默认为 0~10V，A12 通道默认为 0~20mA 电流通道
A12			
GND	模拟地	自给电源地	外部控制信号（电压控制信号或电流源控制信号）接地端，亦为本机 10V 电源地
24V	电 源	控制电源	24±1.5V 电源，地为 CM；外用时电流限制在 50mA 以下

D11	数字 输入	点动	该端子为有效状态时，变频器点动运行。停机状态和运行状态下，端子点动功能均有效。	此 处 输 入 端 子 功 能 按 出 厂 值 定 义；也 可 通 过 修 改 功 能 码，将 其 定 义 为 其 他 功 能。
D12		外部急停	该端子为有效状态时，变频器显示“ESP”	
D13		正转	该端子为有效状态时，变频器正向运转	
D14		反转	该端子为有效信号时，变频器反向运转	
D15		复位	故障状态下给于一有效信号，使变频器复位	
D16 <small>注1</small>		自由停机	运行中给此端子一有效信号，可使变频器自由停机	
D17 <small>注1</small>		运行	该端子为有效状态时，变频器将按照加速时间运行	
D18 <small>注1</small>		停机	运行中给此端子一有效信号，可使变频器减速停机	
CM	公用端	控制电源地	24V 电源及其它控制信号的地	
A+	485 通讯	RS-485 差分 信号正端	遵循标准：TIA/EIA-485 (RS-485) 通讯协议；Modbus 通讯速率： 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps	
B-		RS-485 差分 信号负端		

注：1、22kW 及其以下功率机器无 D02、D16、D17、D18 和 A02 控制端子。


2、22kW 及其以下功率机器 A01 只能输出电压信号。

数字输入端子接线方法：


一般需要用屏蔽电缆，而且配线距离要尽量短，当选用有源信号驱动时，需要对电源的串扰采取必要的滤波措施。建议采用触点控制方式。

数字输入端子可选择共源级连接方式（NPN 型）或共漏极连接方式（PNP 型），若实现共源极连接方式，需要将控制板上拨动开关打到“NPN”端，具体接线方式如 1、2：

1、 无源共源极接线方式（NPN 方式）

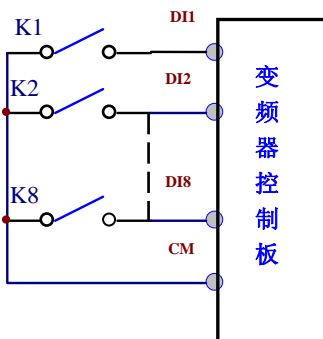


2、 有源共源极接线方式（NPN 方式）




若实现共漏极连接方式，需要将控制板上拨动开关达到“PNP”端，具体接线方式如 3、4：

3、 无源共漏极接线方式 (PNP 方式)



4、 有源共漏极接线方式（PNP 方式）

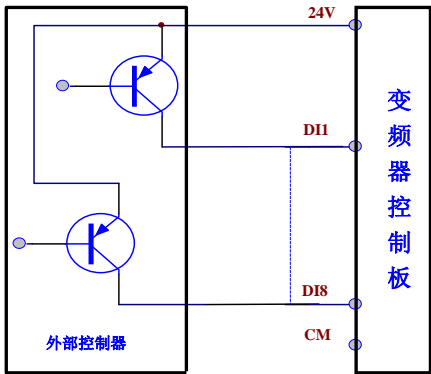

共源极连接方式是目前最为常用的一种方式，控制端子出厂值默认为共源极连接方式。因此用户根据需求进行相应的选择。

变频器数字输入端子 NPN 型与 PNP 型方式选择方法：




- 1、在变频器控制端子附件有一拨码开关 J7，具体连接方法如图 3-2。
- 2、当拨动开关 J7 拨到“NPN”位置时，DI 端子和 CM 短接实现相关功能；当拨动开关 J7 拨到“PNP”位置时，DI 端子和 24V 短接实现相关功能。
- 3、单相 0.2kW~0.75kW 机器中的 J7 拨动开关在机器内部（主控板背面）。

图 3-2 拨动开关 J7

3.5 功率回路推荐配线


变频器型号	导线截面积 (mm ²)	变频器型号	导线截面积 (mm ²)
E800-0002S2	1.0	E800-0370T3	25
E800-0004S2	1.5	E800-0450T3	35
E800-0007S2	2.5	E800-0550T3	35
E800-0011S2	2.5	E800-0750T3	50
E800-0015S2	2.5	E800-0900T3	70
E800-0022S2	4.0	E800-1100T3	70
E800-0007T3	1.5	E800-1320T3	95
E800-0015T3	2.5	E800-1600T3	120
E800-0022T3	2.5	E800-1800T3	120
E800-0037T3	2.5	E800-2000T3	150
E800-0040T3	2.5	E800-2200T3	185
E800-0055T3	4.0	E800-2500T3	240
E800-0075T3	4.0	E800-2800T3	240
E800-0110T3	6.0	E800-3150T3	300
E800-0150T3	10	E800-3550T3	300
E800-0185T3	16	E800-4000T3	400
E800-0220T3	16	E800-4500T3	480
E800-0300T3	25		

3.6 保护导体（地线）的截面积

U、V、W 相的截面积 S (mm ²)	 的最小截面积 S (mm ²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	S/2

3.7 总体接线示意图

下图为 E800 系列变频器接线示意图。图中指出了各类端子的接线方法，实际使用中并不是每个端子都要接线。



三相变频器标准配线图(NPN方式)

提示：1、单相变频器只需将电网电压与功率端子 L1/R、L2/S 连接。

2、22kW 及其以下功率，8 芯网线为外控操作面板接口，485 通讯接口在控制端子上。

3、30kW 及以上变频器有 8 个多功能输入端子 DI1~DI8，30kW 以下功率只有 5 个多功能输入端子 DI1~DI5。


4、多功能继电器输出：30kW 以下功率机器触点容量为 10A/125VAC、5A/250VAC、5A/30VDC；30kW 及以上功率机器触点容量为 12A/125VAC、7A/250VAC、7A/30VDC。

3.8 传导和辐射干扰对策


变频器的工作原理决定了它会产生一定的噪声，从而可能带来电磁兼容问题，为了减少或杜绝变频器对外界的干扰，本节内容从噪声抑制、现场配线、接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个方面详细介绍了干扰的产生及处理方法，供现场安装参考。

3.8.1 噪声传播路径及抑制方法

①、噪声类型

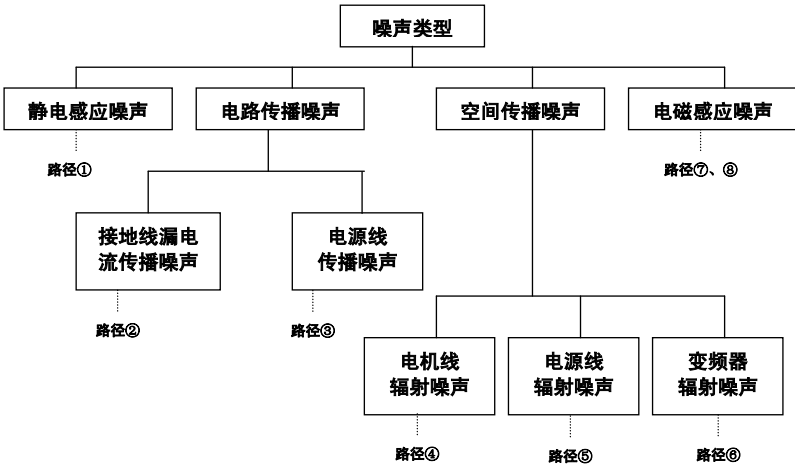

②、噪声传播路径

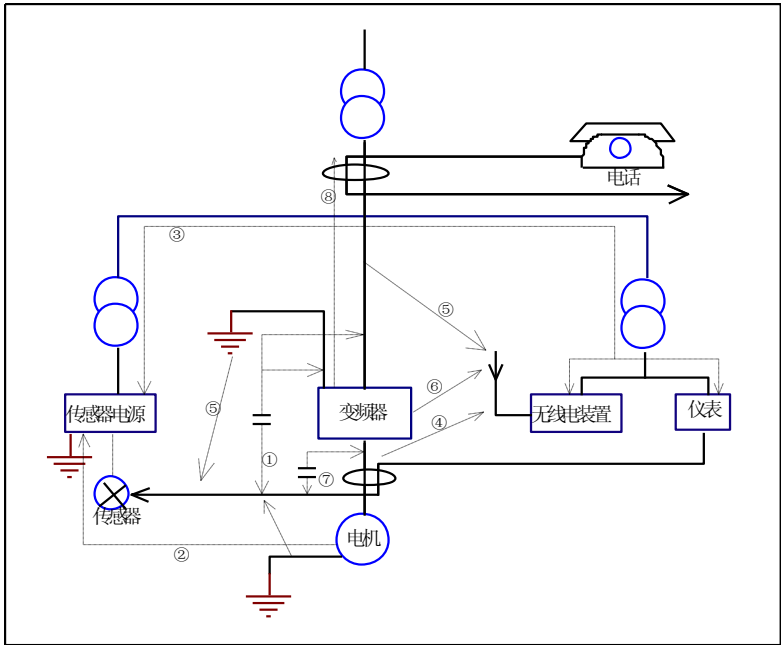


③、抑制噪声的基本方法

噪声传播路径	抑制噪声基本方法
②	外围设备通过变频器的布线构成闭环回路时，变频器接地线漏电流，会使设备产生误动作。此时若设备不接地，会减少误动作。
③	当外围设备的电源、变频器的电源共用同一系统时，变频器发生的噪声经电源线传播，会使同一系统中的其他设备误动作，可采取下列措施预防：变频器的输入端安装 EMI 滤波器；将其他设备用隔离变压器或电源滤波器进行噪声隔离。
④⑤⑥	处理测量仪表，无线电装置，传感器等微弱信号的设备及其信号线，如果和变频器装于同一柜子里，且布线很接近时，容易受空间噪声影响产生误动作，需要采取下述对策：

④⑤⑥	<p>(1) 容易受影响的设备和信号线，应尽量远离变频器安装。信号线应使用屏蔽线，屏蔽层接地，信号线电缆套入金属管中，并应尽量远离变频器和它的输入、输出线如果信号电缆必须穿越动力电缆，二者之间保持正交。</p> <p>(2) 在变频器输入、输出侧分别安装滤波器（铁氧体共模扼流圈），可以抑制动力线的辐射噪声；</p> <p>(3) 机电缆线应放置于较大厚度的屏障中，如置于较大厚度（2mm 以上）的管道或埋入水泥槽中。动力线套入金属管中，并用屏蔽线接地。</p>
①⑦⑧	<p>如果信号线和动力线平行布线或与动力线捆扎成束布线，由于电磁感应噪声，静电感应噪声在信号线中传播，有时会使设备发生误动作，所以应避免如此布线，并使容易受影响的设备尽量远离变频器；使容易受影响的信号线尽量远离变频器的输入、输出线；信号线和动力线使用屏蔽线，分别套入金属管时，效果更好，金属管之间距离至少 20cm。</p>


3.8.2 现场配线要求

为避免干扰相互耦合，控制电缆和电源电缆应该与机电缆分开安装，一般它们之间应该保证足够的距离且尽可能远，特别是当电缆平行安装并且延伸距离较长时。信号电缆必须穿越电源电缆时，则应垂直穿越。



一般地，控制线必须为屏蔽线，并且屏蔽金属丝采用 360° 接地法接地。

3.8.3 接地



说明:

- (1)、使用两台以上变频器的场合，避免将接地线形成回路。
- (2)、为保证不同的接地系统阻抗尽可能低，应尽可能采用最大的接地电缆标准尺寸。选用扁平缆相对较好，因为横截面积相同的电缆，扁平导体的高频阻抗比圆形导体小。
- (3)、如果系统各部接地端一块连接时，泄漏电流成为一个噪声源，会影响系统内设备，因此变频器与其它音频设备、传感器及计算机等的接地端要分离。
- (4)、布置接地电缆应远离噪声敏感设备 1/0 的配线，且接地线尽可能短。

3.8.4 漏电流及处理措施

漏电流流过变频器输入、输出侧的线电容及电机电容，它的大小取决于分布电容、载波频率。漏电流包括对地漏电流和线间漏电流。

对地漏电流

漏电流不仅会流入变频器系统，而且可能通过地线流入其它设备，这些漏电流可能使漏电断路器、继电器或其它设备误动作。变频器载波频率越高、漏电流越大；电机电缆越长、漏电流也越大。

抑制措施：

- 降低载波频率，但电机噪声会增加；
- 电机电缆尽可能短；
- 变频器自身系统和其它系统使用为高谐波/浪涌的漏电流而设计的漏电断路器。

线间漏电流

流过变频器输出侧电缆间分布电容的漏电流，其高次谐波可能使外部热继电器误动作，特别是小容量（7.5kW 以下）变频器，其配线很长时（50m 以上），漏电流相对增加，易使外部热继电器误动作。


抑制措施：

- 降低载波频率，但电机噪音将增大；

- 在输出侧安装电抗器。

为了可靠保护电机，推荐使用温度传感器直接监测电机温度，用变频器本身的过载保护功能（电子热继电器）代替外部热继电器。

3.8.5 变频器电气安装示意图

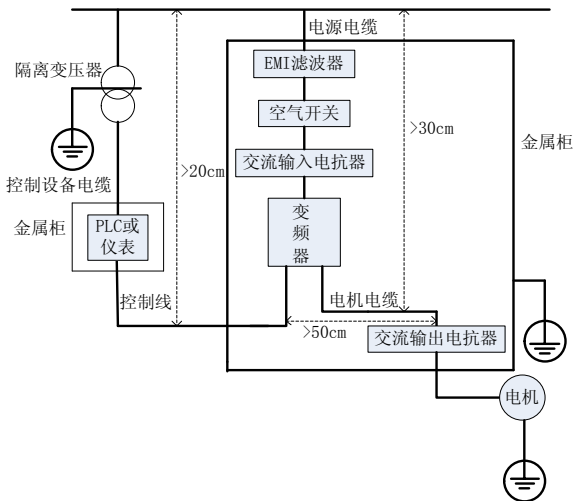

说明:

- 电机电缆的地线在变频器侧接地，最好电机和变频器分别接地。
- 电机电缆、控制电缆应使用屏蔽线，要求机内屏蔽金属丝网与地线两端连接起来，避免金属丝网的端部缠绕成辫子状，这样会影响高频条件下屏蔽效果，应使用电缆夹片。
- 保证安装板、安装螺钉和变频器的金属机箱之间良好的导电性。使用齿状破漆垫片和导电安装板。

3.8.6 电源滤波器使用指南

能够产生较强干扰的设备和对外界干扰敏感的设备都应使用电源滤波器，电源线滤波器是双向低通滤波器，它允许直流或者 50Hz 工频电流通过，不允许频率较高的电磁干扰电流通过。

电源线滤波器的作用

使设备能够满足电磁兼容标准中对传导发射和传导敏感度的要求，对于抑制设备的辐射发射也起作用。防止设备自身产生的电磁干扰进入电源线，同时防止电源线上的干扰进入设备。

电源线滤波器常见错误安装方法

（1）电源输入线过长

机柜内滤波器的安装位置要靠近电源线入口，并且滤波器的电源输入线在机箱内要尽量短。

（2）电源线滤波器的输入线和输出线靠得过近

滤波器的输入输出线靠得过近，高频干扰信号通过滤波器的输入输出线直接耦合，将滤波器旁路掉，从而使电源线滤波器失去作用。

（3）滤波器接地不良

滤波器的外壳必须与金属箱可靠连接。滤波器的外壳通常有一个专用的接地端子，但是用一根导线将滤波器连接到机壳上，对于高频干扰信号形同虚设，这是因为长导线的阻抗（非电阻）在高频时很大，根本起不到有效的旁路作用。正确的安装方法是将滤波器外壳直接贴在设备金属机壳导电平面上，并注意清除绝缘漆。

四、简易操作与运行指南

本节主要介绍了使用变频器所必须了解的产品基本知识，以及相关操作步骤和方法。

4.1 产品基本知识

4.1.1 控制方式

E800 系列变频器控制方式：VVF 控制方式（F106=2）。

4.1.2 转矩补偿方式

在 VVF 控制方式下，E800 系列变频器转矩补偿方式有四种：直线式补偿（F137=0）、次方式补偿（F137=1）、自定义多点式补偿（F137=2）及自动转矩补偿（F137=3）。

4.1.3 频率设定方式

设定变频器运行频率源，请参阅 F203~F207 功能码。

4.1.4 运行命令控制方式

变频器接受运行控制命令如启动、停止、点动等命令操作的物理通道。运行控制命令方式可以在 F200、F201 功能码中选择，共有以下五种：

0、控制面板指令；1、端子指令；2、控制面板+端子指令 3、Modbus 通讯控制；4、控制面板+端子+Modbus。

4.1.5 变频器的工作状态

变频器在带电时，会出现四种工作状态：停机状态、编程状态、运行状态和故障报警状态，分别说明如下：

停机状态

变频器重新上电（未设置上电自启动时）或减速停止输出，在未接到运行命令之前，处于停机状态。此时控制面板的运行状态指示灯(RUN)熄灭，控制面板控制器显示掉电前的状态。

编程状态

变频器可以通过控制面板切换到能对各功能码参数进行读取或修改操作的状态，这个状态就是编程状态。变频器内有众多的功能参数，用户更改这些参数可以实现不同的控制运行方式。

运行状态

变频器在停机、无故障的状态，接受运行命令后，便进入运行状态。在正常运行状态时，控制面板的运行状态指示灯(RUN)点亮。

故障报警状态

变频器出现故障并显示故障代码的状态。故障代码主要有：OC，OE，OL1，OL2，OH，LU，PF1、PF0 分别表示“过电流”、“过电压”、“变频器过载”、“电机过载”、“过热”、“输入欠压”、“输入缺相”、“输出缺相”等。常见故障处理见说明书附录 1 常见故障处理。

4.2 简易操作指南

控制面板是 E800 系列变频器的标准配置。用户可以通过控制面板对变频器进行参数设定、状态监视、运行控制等操作。按键及显示屏均设在控制面板上，主要由数据显示区、状态指示区和键盘操作区三个部分组成。

熟悉控制面板的功能与使用，是使用 E800 系列变频器的前提。请您在使用前仔细阅读。

4.2.1 控制面板操作方法

(1)、控制面板参数设置操作流程

E800 系列变频器的控制面板参数设置方法，采用三级菜单结构，可方便快捷地查询、修改功能码参数。

三级菜单分别为：功能码区间（一级菜单）→功能码（二级菜单）→功能码设定值（三级菜单）。

(2)、设置参数

正确地设置 E800 系列变频器的参数，是充分发挥其性能的前提，介绍 E800 系列变频器控制面板的参数设置方法。

操作过程如下：

- ①按方式键，进入编程菜单。
- ②按停/复键，此时 DGT 灯灭，按▲和▼键功能码会在功能码区间变化，让控制面板显示器 F 后面第一位为按▲和▼键 1，即此时显示 F1××。
- ③再次按停/复键，此时 DGT 灯亮，功能码会在区间内变化。按▲和▼键使功能码变为 F113，按设置键后会显示 50.00，按▲和▼键更改为所需要的频率。
- ④按设置键，更改完毕。

4.2.2 状态参数切换显示

E800 系列变频器在停机或运行状态下，可由 LED 数码管显示变频器的各种状态参数。具体显示的状态参数内容可由功能码 F131 和 F132 的设定值选择确定，通过“方式”键可以循环切换显示停机或运行状态下的状态参数。下面分别对停机、运行两种工作状态下的参数显示操作方法进行说明。

(1) 停机显示参数的切换

在停机状态下，E800 系列变频器有如下停机状态参数可供选择：控制面板点动、显示目标频率、显示目标转速、显示直流母线电压、显示 PID 反馈值、显示温度，显示 PID 给定值，可以用“方式”键循环切换。详见 F132 功能码的说明。

(2) 运行显示参数的切换

在运行状态下，E800 系列变频器有如下运行状态参数供选择：当前输出频率、当前输出转速、输出电流、输出电压、直流母线电压、PID 反馈值、温度、线速度、PID 给定值，可以用“方式”键循环切换。详见 F131 功能码说明。


4.2.3 电机定子电阻参数测量操作流程

选择自动转矩补偿方式（F137=3）前，用户应准确输入电机的铭牌参数，E800 系列变频器据此铭牌参数匹配电机定子电阻参数值；如要获得更好的控制性能，可启动变频器对电机定子电阻进行参数测量，以获得被控电机的准确参数，通过 F800 功能码可以对电机定子电阻进行参数测量。

例如被控电机铭牌参数为：电机极数 4，额定功率为 7.5kW，额定电压为 380V，额定电流为 15.4A，额定频率为 50.00Hz，额定转速为 1440rpm。

参数测量的操作流程如下：

- 1、按照上述电机参数正确设置参数：F801=7.5，F802=380，F803=15.4，F804=4，F805=1440。
- 2、为保证变频器的动态控制性能，设置 F800=1，即选择定子电阻自动参数测量，按控制面板运行键，显示“TEST”，数秒钟后，自动测量结束，电机定子电阻参数将存储在 F806 内，F800 自动变为 0。



说明：选择自动矩补偿方式（F137=3），是为了自动提升低频力矩，需要测量被控电机定子电阻参数值，因此不能为了达到电机的同步运行，将一台变频器带动多台电机，若现场所需，必须使用一台变频器带动多台电机，请将 F137 设置为不等于 3 的其他参数。

4.2.4 简单操作流程

表 4-1

E800 系列变频器使用操作流程简介

流程	操作内容	参考内容
安装和使用环境	在符合产品技术规格要求的场所安装变频器。主要考虑环境条件（温度、湿度等）及变频器的散热等因素是否符合要求。	参见第一～三章
变频器配线	主电路输入、输出端子配线；接地线配线；开关量控制端子、模拟量端子、通讯接口等配线。	参见第三章
通电前检查	确认输入电源电压正确，输入供电回路接有断路器； 变频器已正确可靠接地； 电源线正确接入变频器的电源输入端子（单相电网接 L1/R、L2/S 端子，三相电网接 L1/R、L2/S、L3/T 端子）； 变频器的输出端子 U、V、W 与电机正确连接； 控制端子的接线正确，外部各种开关全部正确预置； 电机空载（机械负载与电机脱开）。	参见第一～三章
上电检查	变频器是否有异常声响、冒烟、异味等情况； 控制面板显示正常，无故障报警信息； 如有异常现象，请立即断开电源。	参见附录 1、的说明

正确输入电机铭牌参数及进行电机定子电阻参数测量 (F137=3)	在选择自动转矩方式，第一次运行前，务必要正确输入电机的铭牌参数并进行电机定子电阻参数测量，已获得最佳的控制性能。	参见 F800～F830 参数组说明
设置运行控制参数	正确设置变频器和电机的参数，主要包括：目标频率，上下限频率，加减速时间，方向控制命令等参数。用户可根据实际情况选择相应的运行控制方式。	参见参数组说明
空载试运行检查	<p>电机空载，用控制面板或控制端子起动变频器运行，检查并且确认驱动系统的运行状态。</p> <p>电机：运行平稳，旋转正常，转向正确，加减速过程正常，无异常振动，无异常噪声，无异常气味；</p> <p>变频器：控制面板显示数据正常，风扇运转正常，继电器的动作顺序正常，无振动噪声等异常情况；</p> <p>如有异常情况，要立即停机检查。</p>	参见第四章的说明
带载试运行检查	<p>在空载试运行正常后，连接好驱动系统负载；</p> <p>用控制面板或控制端子起动变频器，并逐渐增加负载；</p> <p>在负载增加到 50%、100%时，分别运行一段时间，以检查系统运行是否正常；</p> <p>在运行中要全面检查，注意是否出现异常情况；</p> <p>如有异常情况，要立即停机检查</p>	
运行中检查	<p>电机是否平稳转动；</p> <p>电机转向是否正确；</p> <p>电机转动时有无异常振动或噪音；</p> <p>电机加减速过程是否平稳；</p> <p>变频器输出状态和面板显示是否正确；</p> <p>风机运转是否正常；有无异常振动或噪音；</p> <p>如有异常，要立刻停机，断开电源检查</p>	

4.3 基本控制运行指南

E800 系列变频器的基本操作举例：下面以 7.5kW 变频器，驱动 7.5kW 的三相异步交流电动机为例，说明各种基本控制的运行操作过程。




图 4-1 接线图 1

电机的铭牌参数为：4 极，额定功率：7.5kW；额定电压：400V；额定电流：15.4A；
额定频率：50.00Hz；额定转速：1440 rpm。

4.3.1 用控制面板进行频率设定，起动，正转，停止的操作过程

- (1) 按图 4-1 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电；
- (2) 按“方式”键，进入编程菜单。
- (3) 若将 F137 设为 3，需要进行电机定子电阻参数测量，F137≠3 时，直接操作第 4 步；

功能码	参数值
F800	1
F801	7.5
F802	400
F803	15.4
F804	4
F805	1440

按“运行”键，进行电机参数测量。检测结束后，电机停止旋转，相关参数存储于 F806 中。
有关电机参数测量的详细说明请参本说明“电机参数测量操作流程”一节。

(4) 设置变频器的功能参数

功能码	参数值
F111	50.00
F200	0
F201	0
F202	0
F203	0

(5) 按“运行”键，起动变频器运行；

(6) 在运行中，可按动▲或▼键，修改变频器当前频率；

(7) 按“停/复”键一次，电机减速，直到停止运行；

(8) 断开空气开关，变频器断电。

4.3.2 用控制面板进行频率设定，用控制端子进行正、反转起动，停止的操作过程：

(1) 按图 4-2 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电；

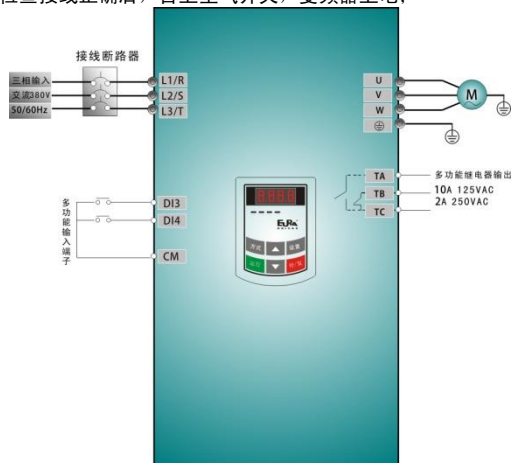


图 4—2 接线图 2

(2) 按方式键，进入编程菜单。

(3) 进行电机参数学习；操作步骤与例 1 完全相同。

(4) 设置变频器的功能参数；

功能码	参数值
F111	50.00

F203	0
F208	1

- (5) 闭合 DI3 开关，变频器开始正向运行；
- (6) 在运行中，可按动▲和▼键，修改变频器当前频率；
- (7) 在运行中，断开 DI3 开关，再闭合 DI4 开关，电机运行方向改变；（注意：请用户根据负载情况设置正反转死区时间F120，如过短可能会出现变频器OC保护）
- (8) 断开 DI3 开关和 DI4 开关，电机减速，直到停止运行；
- (9) 断开空气开关，变频器断电。

4.3.3 用控制面板进行点动运行的操作过程

- (1) 按图 4-1 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电；
- (2) 按“方式”键，进入编程菜单；
- (3) 进行电机参数测量；操作步骤与例 1 完全相同。
- (4) 设置变频器的功能参数；

功能码	参数值
F124	5.00
F125	30
F126	30
F132	1
F202	0

- (5) 一直按住“运行”键，电机加速到点动设定频率，并保持点动运行状态；
- (6) 松开“运行”键，电机减速，直到停止点动运行；
- (7) 断开空气开关，变频器断电。

4.3.4 用模拟量端子进行频率设定，用控制端子进行运行控制的操作过程

- (1) 按图 4-3 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电。

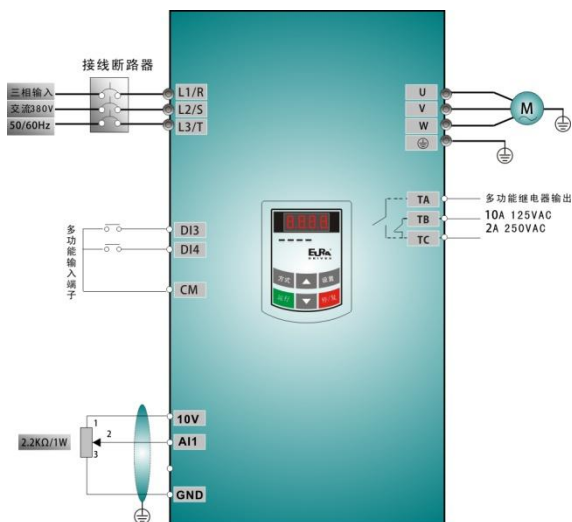


图 4—3 接线图 3

- (2) 按“方式”键，进入编程菜单。
- (3) 进行电机参数学习；操作步骤与例 1 完全相同。
- (4) 设置变频器的功能参数；

功能码	参数值
F203	1
F208	1


- (5) 对于 E800 系列 22kW 及其以下功率变频器控制端子排附近有一个两位红色拨码开关 SW1，如图 4-4 所示。拨码开关的作用是选择模拟量输入端子 AI2 的电压信号 (0~5V/0~10V) 或电流信号，出厂值默认为电流通道。使用时通过 F203 选择模拟量输入通道。按图示把开关 1 拨到 ON 位置，2 拨到 ON 位置，选择 0~20mA 电流调速。其他拨码开关的位置与调速方式详见下表 4-2。

- (6)对于 E800 系列 30kW 及以上功率变频器控制端子排附近有一个四位红色拨码开关 SW1,如图 4-5 所示。拨码开关选择模拟量输入端子 A11、A12 输入范围 (0~5V/0~10V/0~20mA); 通过 F203 选择输入通道。出厂时拨码开关的位置如图 4-5,即 A11 为 0~10V 输入,A12 为 0~20mA 输入; 其它拨码开关的位置与调速方式详见下表 4-3。
- (7) 闭合 DI3 开关, 电机开始正向运转;
- (8) 在运行中, 可调节设定电位器, 修改变频器当前设定频率;
- (9) 在运行中, 断开 DI3 开关, 再闭合 DI4 开关, 电机运行方向改变;
- (10) 断开 DI3 开关和 DI4 开关, 电机减速, 直到停止运行;
- (11) 断开空气开关, 变频器断电。
- (12) E800 有两路模拟量输出端子 A01、A02, A02 端子只可以输出电流信号; A01 端子既可以输出电压信号也可以输出电流信号,电压电流输出选择开关是 J5,见图 4-6,A01 输出关系如表 4-4。



SW1

图 4-4



SW1

图 4-5



J5

图 4-6

表 4-2 模拟量调速时拨码开关及参数的设置

F203=2, 选择 A12 通道			F203=1, 选择 A11 通道
SW1 拨码开关			0~10V 电压
拨码开关 1	拨码开关 2	调速方式	
OFF	OFF	0~5V 电压	
OFF	ON	0~10V 电压	
ON	ON	0~20mA 电流	

表 4-3 模拟量调速时拨码开关及参数的设置

F203=1 选择 AI1 通道				F203=2 选择 AI2 通道		
拨码开关 SW1		拨动开关 S1	模拟信号范围	拨码开关 SW1		
开关 1	开关 3			开关 2	开关 4	模拟信号范围
OFF	OFF	+	0~5V 电压	OFF	OFF	0~5V 电压
OFF	ON	+	0~10V 电压	OFF	ON	0~10V 电压
ON	ON	+	0~20mA 电流	ON	ON	0~20mA 电流
OFF	OFF	-	保留			
OFF	ON	-	保留			
ON	ON	-	保留			
ON 指拨码开关置于顶部位置； OFF 指拨码开关置于底部位置						

表 4-4 A01 输出与拨动开关 J5 及 F423 的对应关系

A01 输出		F423 设置		
		0	1	2
J5 位置	V	0~5V	0~10V	保留
	I	保留	0~20mA	4~20mA

五、功能参数

5.1 基本参数

F100 用户密码	设置范围：0~9999	出厂值：0
-----------	-------------	-------

- 当 F107=1 密码有效时，再次上电或故障复位后要修改参数必须输入正确的用户密码，否则，将无法进行参数设置，并显示提示符“Err1”。

关联功能码：F107 密码是否有效

F108 用户密码设置

F102 变频器额定电流 (A)		出厂值：根据机型
F103 变频器功率 (kW)		出厂值：根据机型

- 用户可以查看变频器的额定电流和额定功率，不能修改。

F105 软件版本号		出厂值：根据机型
------------	--	----------

- 用户可以查看变频器的软件版本号，不能修改。

F106 控制方式	设置范围：2：VVVF 控制留	出厂值：2
-----------	-----------------	-------

- 2：VVVF 控制：适用于对快速性、控制精度要求不高的场合。

F107 密码是否有效	设置范围：0：无效； 1：有效	出厂值：0
F108 用户密码设置	设置范围：0~9999	出厂值：8

- F107 设置为 0 时，不必输入密码即可进行功能码的修改和设定。

F107 设置为 1 时，必须通过 F100 输入用户密码，才能修改和设定功能码参数。

- 用户可以通过 F108 修改“用户密码”，操作方法与修改其它参数相同。

- F100 输入 F108 所设定的值，即可打开用户密码。

提示：在 F107=1 密码保护有效时，如未打开用户密码，查看 F108 时，则显示 0。

F109 起动频率 (Hz)	设置范围：0.00~10.00	出厂值：0.00
F110 起动频率保持时间(S)	设置范围：0.0~999.9	出厂值：0.0

- 起动频率为变频器开始起动的频率，设定目标频率小于起动频率时，则起动频率不起作用；
- 变频器从起动频率开始运行，保持起动频率运行 F110 所设定的时间后，加减速到目标频率。保持时间不包含在加减速时间内；
- 起动频率不受 F112 所设定的下限频率限制，即若 F109 所设定频率低于 F112 所设定下限频率，起动时，变频器仍然依照 F109、F110 所设定参数起动。起动完毕变频器正常运行时，工作频率范围受 F111、F112 所设定值约束；
- 起动频率设定值应低于 F111 所设定的上限频率；

- 转速追踪时，F109、F110 设定值无效；

F111 上限频率 (Hz)	设置范围：F113~650.0	出厂值：50.00
F112 下限频率 (Hz)	设置范围：0.00~F113	出厂值：0.50

- F111 可以设置变频器运行的最高频率。
- F112 可以设置变频器运行的最低频率。
- 下限频率设定值必须小于 F113 所设定的目标频率。
- 变频器开始运行时从起动频率开始起动，运行过程当中如果给定频率小于下限频率，则变频器一直运行于下限频率，直到变频器停机或给定频率大于下限频率。
- 上限频率，下限频率应根据实际受控电机铭牌参数和运行工况谨慎设定，避免电机长时间在低频下工作，否则会因过热而减少电机寿命。

F113 目标频率 (Hz)	设置范围：F112~F111	出厂值：50.00
----------------	----------------	-----------

- 目标频率表示预设频率，即主频率源选择为“数字设定”时，该功能码值为变频器的频率数字设定初始值，在控制面板调速或者端子调速控制方式下，变频器起动后将自动运行至该设定频率。例如：变频器上电后，保持出厂值不变，按控制面板上的“运行”键，则变频器自 0Hz 运行至该功能码所设定的目标频率出厂值 50.00 Hz。

F114 第一加速时间 (S)	设置范围： 0.1~3000	出厂值： 根据机型
F115 第一减速时间 (S)		
F116 第二加速时间 (S)		
F117 第二减速时间 (S)		
F277 第三加速时间 (S)		
F278 第三减速时间 (S)		
F279 第四加速时间 (S)		
F280 第四减速时间 (S)		

- 加减速时间参考基准为 F119 设定值。
- 转速追踪时，加减速时间、下限频率及目标频率无效，追踪完成后按照设定加减速值运行到目标

基 本 参 数

频率值。

F118 转折频率 (Hz)	设置范围: 15.00~650.0	出厂值: 50.00
----------------	-------------------	------------

- F118 转折频率为 VVVF 曲线最终到达的频率，也是当输出最高电压时所对应的最小频率值；
- 转折频率一般与电机额定频率相同；
- 运行频率低于该值时为恒转矩输出，超过该值时为恒功率输出。
- 在电压恢复过程中按照设定加减速运行到目标频率期间有效；
- 在转速追踪过程中转折频率无效，在电压恢复过程中按照设定加减速运行到目标频率期间有效；

F119 加减速时间的参考值	设置范围: 0: 0~50.00Hz; 1: 0~F111	出厂值: 0
----------------	----------------------------------	--------

- F119=0 时，加速时间是指从 0Hz 加速到 50.00Hz 所用的时间；减速时间指从 50.00Hz 减速到 0Hz 所用的时间；
- F119=1 时，加速时间是指从 0Hz 加速到 F111 所用的时间；减速时间指从 F111 减速到 0Hz 所用的时间。

F120 正反转切换死区时间	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 0.0
----------------	----------------	----------

- 在“正反转切换死区时间”内，如果给出“停机”信号，可解除该等待时间，变频器立即切换到另一方向运行。该功能适用于除自动循环运行之外的所有调速运行方式。
- 设置该功能可减缓方向切换过程的电流冲击。
- 转速追踪时，正反转死区时间无效，追踪完成后有效；

F122 反转禁止	设置范围: 0: 无效 1: 有效	出厂值: 0
-----------	-------------------	--------

- 当 F122=1 时，此时系统不区分端子状态和 F202 设定的参数，只作正转运行，不作反转运行，也禁止正反转切换。如此时给定反转指令，则系统处于停机状态；若反转锁定（F202=1），无论是否选择转速追踪功能，变频器无输出。
- 当 F122=1，F613=1，F614≥2，若变频器获得正转指令，电机还在反转滑行时，待变频器正常检测到滑行方向，则反转减速至 0.0Hz 再按照设定正转方向运行。

F123 组合调速负频率允许	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值: 0
----------------	--------------------	--------

- 当组合调速运算频率出现负值时，此时若 F123=0 则变频器 0Hz 运行；若 F123=1 则变频器按照此频率反转运行（注意：此功能受 F122 的限制）。

F124 点动频率 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 5.00
F125 点动加速时间 (S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 根据机型
F126 点动减速时间 (S)		

•分控制面板点动和端子点动。控制面板点动仅在停机状态有效（需设置 F132 包含控制面板点动显示选项）。

端子点动在运行和停机状态均有效。

- 在控制面板上进行点动操作（停机状态下）：
 - a. 按“方式”键，显示“HF-0”，
 - b. 按住“运行”键，变频器运行到“点动频率”
（如果再按“方式”键，则取消“控制面板点动”）。
- 端子点动时，将“点动”端子（如 DI1）与 CM 短接，变频器即可运行到点动频率。




图 5-1 点动运行

F127/F129 频率回避点 A、B (Hz)	设置范围: 0.00~650.0	出厂值: 0.00
F128/F130 频率回避宽度 A、B (Hz)	设置范围: ± 2.50	出厂值: 0.00

- 关联功能码 F316~F323。
- 点动控制时，转速追踪无效。
 - 在电机运行过程中，有时在某个频率点附近会引起系统共振。为了避开共振，特设置此参数。
 - 当输出频率为该参数设定值时，变频器自动跳开该回避点频率运行。
 - “回避点宽度”是指回避点上下频率的差值。例如，回避点频率为 20Hz，回避点宽度为 $\pm 0.5\text{Hz}$ ，则当变频器输出在 19.5~20.5Hz 范围时会自动跳开。
 - 在加、减速时，将直接通过而不会回避。
 - 转速追踪时，频率回避功能失效；追踪完成后有效。




图 5-2 频率回避示意图

F131 运行显示选项	0: 当前输出频率/功能码 1: 当前输出转速 2: 输出电流 4: 输出电压 8: 直流母线电压 16: PID 反馈值 32: 温度	出厂值: $0+1+2+4+8=15$
-------------	--	------------------------

基本参数

	64: 保留 128: 线速度 256: PID 设定值 512: 保留 1024: 保留 2048: 保留 4096: 保留	
--	---	--

- 单相 0.75kW 及以下机器、三相 230V 0.75kW 及以下机器及三相 400V 0.55kW 及以下机器无温度显示功能。
- 选择 1、2、4、8、16、32、64、128 中的某一个数值时，表示只选择了某一项显示内容。若要选择多项显示内容，只需将显示内容的数值相加得到的值作为 F131 的设定值即可。例如，要显示“当前输出转速”、“输出电流”、“PID 反馈值”，只需将 F131 设成 19 (1+2+16)，其余显示内容就会被隐藏。
- 当 F131=511 时，所有显示内容都可察看。其中“频率/功能码”项无论选择与否，都可察看。
- 要察看各项显示内容，只需用“方式”键进行切换。
- F131 设置为任何值，在停机状态皆闪烁显示相应目标频率。
- 各显示物理量的单位及表示方法如下：
 目标转速为整数，若超过 9999，最后一位附加小数点。
 电流显示 A *.* ; 母线电压显示 U***、输出电压显示 u***
 温度 H**；线速度 L***, 若超过 999，附加一位小数点，超过 9999，附加两位小数点，依此类推。
 PID 设定值 o*.* PID 反馈值 b*.*

F132 停机显示选项	设置范围： 0: 频率/功能码； 1: 控制面板点动； 2: 目标转速； 4: 直流母线电压； 8: PID 反馈值； 16: 温度； 32: 保留； 64: PID 设定值 128: 保留 256: 保留 512: 保留	出厂值： 0+2+4=6
-------------	--	-----------------

输出功率 *.* 输出转矩 *.*

F133	被拖动系统传动	设置范围: 0.10~200.0	出厂值: 1.00
F134	传动轮半径 (m)	0.001~1.000	出厂值: 0.001

• 关于转速和线速度的计算

例如, 上限频率 $F111=50.00\text{Hz}$, 电机极数 $F804=4$, 传动比 $F133=1.00$, 传动轴半径 $R=0.05$ 米, 则: 传动轴周长: $2\pi R=2\times 3.14\times 0.05=0.314$ (米);

传动轴转速: $60\times \text{运行频率}/(\text{极对数}\times \text{传动比})=60\times 50/(2\times 1.00)=1500\text{rpm}$;

末极线速度: $\text{转速}\times \text{周长}=1500\times 0.314=471$ (米/分钟)。

F136	转差补偿	设置范围: 0~10	出厂值: 0
------	------	------------	--------

• VVVF 控制下, 电机转子的转速随着负载的增加会减少。为了保证电机在额定负载下, 其转子转速接近同步转速, 可以按照设定的频率补偿值, 进行转差补偿;

转差补偿在转速追踪过程中失效, 在电压恢复过程中按照设定加减速值运行到目标频率期间有效。

F137	转矩补偿方式	设置范围: 0: 直线型补偿 1: 次方型补偿 2: 自定义多点式补偿 3: 自动转矩补偿	出厂值: 0
F138	直线型补偿	设置范围: 1~20	出厂值: 根据机型
F139	次方型补偿	设置范围: 1: 1.5 次方曲线补偿 2: 1.8 次方曲线补偿 3: 1.9 次方曲线补偿 4: 2 次方曲线补偿 5: 保留	出厂值: 1

• 为了补偿 VVVF 控制低频转矩特性, 可以对低频时变频器的输出电压做一些提升补偿;

• $F137=0$ 选择直线补偿, 适用于普通恒转矩负载;

• $F137=1$ 选择次方曲线补偿, 适用于风机、水泵等类负载;

• $F137=2$ 选择自定义多点曲线补偿, 适合于脱水机、离心机等特殊负载;

• 对于较大负载, 建议增大此参数, 在负荷较轻时可减小此参数设置;

• 转矩提升过大, 电机容易过热, 变频器容易过电流, 请一边确认电机电流一边缓慢进行设置。

• $F137=3$ 选择自动转矩补偿, 能自动调整低频时需要的力矩, 减小电机转差率, 使转子转速接近同步转速, 同时可抑制电机的震荡, 但需用客户准确设置电机的功率、转速、极数、电机的额定电流和定子电阻(可通过变频器自动测量获得), 具体操作方法详见“电机参数测量操作流程”一节。

转矩补偿在转速追踪过程中失效, 在电压恢复过程中按照设定加减速值运行到目标频率期间有效。




图 5-3 转矩提升示意图

F140	自定义频率点 F1 (Hz)	设置范围：0~F142	出厂值：1.00
F141	自定义电压点 V1 (%)	设置范围：0~100	出厂值：4
F142	自定义频率点 F2 (Hz)	设置范围：F140~F144	出厂值：5.00
F143	自定义电压点 V2 (%)	设置范围：0~100	出厂值：13
F144	自定义频率点 F3 (Hz)	设置范围：F142~F146	出厂值：10.00
F145	自定义电压点 V3 (%)	设置范围：0~100	出厂值：24
F146	自定义频率点 F4 (Hz)	设置范围：F144~F148	出厂值：20.00
F147	自定义电压点 V4 (%)	设置范围：0~100	出厂值：45
F148	自定义频率点 F5 (Hz)	设置范围：F146~F150	出厂值：30.00
F149	自定义电压点 V5 (%)	设置范围：0~100	出厂值：63
F150	自定义频率点 F6 (Hz)	设置范围：F148~F118	出厂值：40.00
F151	自定义电压点 V6 (%)	设置范围：0~100	出厂值：81

- F140~F151 十二个参数定义多段 VVVF 曲线；
- VVVF 曲线的设定值通常根据电机的负载特性来设定；
- 提示：V1<V2<V3<V4<V5<V6，F1<F2<F3<F4<F5<F6。低频时电压设定过高可能会导致电机过热甚至烧毁，变频器本身可能会过电流失速或者过电流保护。
- 多段 V/F 曲线在转速追踪过程中无效，在追踪完成后按照设定 V/F 参数加减速至有效目标频率。




图 5-4 VWF 曲线设定示意图

F152 转折频率对应输出电压 (%)	设置范围：0~100	出厂值：100
---------------------	------------	---------

- 该功能可以满足一些特殊负载的要求，例如要求变频器输出 300Hz 时，电压输出 200V（假设变频器电源电压为 380V），则可将转折频率设置 F118 为 300Hz，而将 F152 设置为 $(200 \div 380) \times 100 = 52.6$ ，需要取整数，将 F152 设置为 53 即可。
- 需要注意负载电机的铭牌参数，避免其超过额定电压工作而烧坏电机，或超过其额定频率而引起意外状况。

F153 载波频率设定	设置范围：根据机型	出厂值：根据机型
-------------	-----------	----------

- 该功能码用于调整变频器的载波频率。通过调整载波频率可以降低电机噪声，避开机械系统的共振点，减小线路对地漏电流及减小变频器产生的干扰。
 - 当载波频率低时，来自电机的噪音虽然会增大，但是泄漏到大地电流会减小，此时电机损耗增加，电机温升增加，但变频器本身的温升会减小。
 - 当载波频率高时，电机噪声会减小，损耗降低，温升减小，但变频器损耗增加，变频器温升增加，干扰增加。
 - 将变频器的输出频率调整为高频率使用时，请调大载波频率的设定值。
- 调整载波频率，对性能的影响可参考下表：

基 本 参 数

载波频率	低 → 高
电机噪音	大 → 小
输出电流波形	差 → 好
电机温升	高 → 低
变频器温升	低 → 高
漏电流	小 → 大
对外辐射干扰	小 → 大

F154 自动电压调整	设置范围：0：无效 1：始终有效 2：仅在减速过程中无效	出厂值：0
-------------	------------------------------------	-------

- 增加自动电压调整功能，可以达到稳定输出电压的目的，当输入电压升高时，输出电压不发生变化，但由于内部增加PI调节器，会影响减速时间，当现场工况对减速时间要求较严格时，请选择F154=2，屏蔽减速过程中自动电压调整功能。

F155 数字辅助频率设定	设置范围：0~F111	出厂值：0
F156 数字辅助频率极性设定	设置范围：0~1	出厂值：0
F157 辅助频率查看		
F158 辅助频率极性查看		

- 在组合调速方式下，且F204=0辅助频率来源为数字给定记忆（控制面板调速）时，由F155，F156给定辅助频率的初始给定值和极性（方向）。
- F157，F158用来查看辅助频率的频率值和方向。

例如：当F203=1，F204=0，F207=1时，模拟量给定的频率为15Hz，变频器要求运行到20Hz，可以通过控制面板的上升、下降键由15Hz调节到20Hz，也可以直接把F155设置为5Hz，F156=0代表正转（F156=1代表反转），这样可以直接运行到20Hz。

F159 随机载波选择	设置范围：0：禁止；1：允许	出厂值：1
-------------	----------------	-------

- 该功能码用于选择变频器是随机载波，还是固定载波运行，当F159=0时，变频器按照F153选择的固定载波运行；当F159=1时，变频器按照随机载波运行。
- 使用随机载波时，变频器输出力矩会提高，但噪音会变大；固定载波时，噪音会降低，但力矩会降低，因此请根据实际情况进行选择。

F160 恢复出厂值	设置范围：0：不恢复出厂值； 1：恢复出厂值	出厂值：0
------------	---------------------------	-------

- 变频器参数发生混乱时，需要恢复出厂设定值。这时，将 F160 设置为 1 即可。“恢复出厂值”操作完毕，F160 的值自动变为 0。
- 恢复出厂值对参数表中“更改栏”标识“○”的功能码不起作用。这些功能码在出厂时已经调试好，建议不要改动。




图 5-5 恢复出厂值

5.2 运行控制

F200 启动指令来源	设置范围: 0: 控制面板指令; 1: 端子指令; 2: 控制面板+端子; 3: Modbus; 4: 控制面板+端子+Modbus	出厂值: 4
F201 停机指令来源	设置范围: 0: 控制面板指令; 1: 端子指令; 2: 控制面板+端子; 3: Modbus; 4: 控制面板+端子+Modbus	出厂值: 4

- F200、F201 选择变频器控制命令的来源。
- 变频器控制命令包括: 启动、停机、正转、反转、点动等;
- “控制面板指令”是指由控制面板的“运行”、“停/复”键给定启动、停机指令;
- “端子指令”是由 F316~F323 定义的“运行”、“停机”端子给定启动和停机指令。例如使用“端子指令”时, 定义的“运行”端子与 CM 短接即可启动变频器。
- 当选择 F200=3、F201=3 的时候, 运行命令由上位机通过通讯方式给出。
- 当 F200=2、F201=2 的时候则控制面板指令和端子指令同时有效, F200=4、F201=4 依次类推。

F202 方向给定方式	设置范围: 0: 正转锁定; 1: 反转锁定; 2: 端子给定	出厂值: 0
-------------	---------------------------------	--------

- 该功能码确定变频器的运行方向或与其他具有方向设定功能的调速方式共同确定变频器的运转方向, 当 F500=2 选择段速自动循环时, 不受该功能码限制; 当 F208 \neq 0 时, 亦不受该功能码限制。
- 当选择没有方向控制的调速方式时, 变频器运行方向由该功能码确定, 例如控制面板调速;
- 当选择有方向给定的调速方式时, 变频器的运转方向由两者共同确定, 见下表:

F202 给定方向	其他方式给定方向	最终方向	备注
0	0	0	0: 表示正转 1: 表示反转
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	

F203 主频率来源 X	设置范围: 0: 数字给定记忆; 1: 外部模拟量 AI1; 2: 外部模拟量 AI2; 3: 保留; 4: 段速调节; 5: 数字给定不记忆; 6: 模拟量 AI3; 7: 保留; 8: 保留; 9: PID 调节 10: Modbus	出厂值: 0
--------------	---	--------

- 该功能码设定变频器主给定频率的输入来源;

- 0: 数字给定记忆
初始值为 F113 的值，可通过控制面板的上升、下降键或 UP/DOWN 端子调节频率。
记忆指停机后目标频率为运行时的频率，变频器再次运行，依照该目标频率运行。
若变频器掉电后重新上电时，需要记忆上次掉电前的频率，则请将 F220 设置为 1，即将掉电频率记忆设置为有效。
- 1: 外部模拟量 AI1 2: 外部模拟量 AI2
指频率由模拟量输入端子 AI1 和 AI2 来确定，模拟量类型可以是电流型(0~20mA 或者 4~20mA)，也可以是电压型(0~5V 或者 0~10V)，以上不同选择需要通过拨码开关来实现，请根据实际情况调整拨码开关的位置，详见图 4-4 与表 4-2。
在产品出厂时，模拟量输入通道 AI1 为直流电压输入，电压范围 0~10V；模拟量通道 AI2 为直流电流输入，输入范围为 0~20mA。若需要 4~20mA 信号输入，请设置模拟量输入下限 F406=2，其输入电阻为 500 欧姆，若其存在误差，请作适当调整。
- 4: 段速调速
选择多段速运行方式，需要设置 F316~F323 段速端子和设置多段速区功能码，此时变频器运行频率由多段速端子或自动循环频率给定。
- 5: 数字给定不记忆
初始值为 F113 的值，可通过上升下降键或 UP/DOWN 端子调节频率；
不记忆指停机后目标频率恢复到 F113 的值，掉电后重新上电，初始值同样为 F113 预设值，无论 F220 设置为有效还是无效。
- 6: 模拟量 AI3
频率由控制面板上的电位器给定，需选择带电位器的控制面板。
- 9: PID 调节
选择 PID 调节控制。变频器运行频率频率为 PID 作用后的频率值。其中 PID 的给定源、给定量、反馈源等含义请参考 PID 参数区功能介绍。
- 10: Modbus
Modbus 通讯给定，指主频率源由上位机通过通讯方式给定，上位机通过修改 F113 的值，实现调速功能。

F204 辅助频率来源 Y	设置范围：0：数字给定记忆； 1：外部模拟量 AI1； 2：外部模拟量 AI2； 3：保留； 4：段速调节； 5：PID 调节； 6：模拟量 AI3	出厂值：0
---------------	--	-------

- 辅助频率源 Y 在作为独立的频率给定通道时，其用法与主频率源 X 相同。
- 当 F204=0 时，其初始值由 F155 给定，独立调速时 F156 极性设置无效。
- 当 F207=1, 3 组合调速且辅助频率源选择数字给定记忆 F204=0 时，F155 给定辅助频率初始值，F156 给定辅助频率极性，F157、F158 可以查看辅助频率的初始值和极性。
- 当辅助频率来源为模拟输入给定 (AI1、AI2) 时，其频率调节范围由 F205 和 F206 共同确定。
- 提示：辅助频率来源 Y 与主频率来源 X 设定值不能一样，即主、辅频率源不能使用同一个频率给定通道。

F205 辅助频率 Y 范围选择	设置范围：0：相对于上限频率； 1：相对于主频率 X	出厂值：0
F206 辅助频率 Y 范围 (%)	设置范围： 0~100	出厂值：100

- 当频率来源选择为组合调速叠加给定时，使用 F205、F206 来确定辅助频率源的调节范围；
- F205 用于确定该范围相对的对象，若为相对于主频率源，则其范围将随着主频率源 X 的变化而变化。

F207 频率源选择	设置范围： 0: X; 1: X+Y; 2: XorY(端子切换, 不切换时 X 优先于 Y); 3: XorX+Y(端子切换); 4: 段速和模拟量组合; 5: X-Y; 6: X+Y-Y _{max} *50%;	出厂值：0
------------	---	-------

- 选择频率的给定通道。通过主频源 X 和辅助频率源 Y 的组合实现频率给定。
- F207=0，频率由主频率源给定。
- F207=1，X+Y 可实现主频率源与辅助频率源叠加给定，X 或 Y 可以是 PID 给定。
- F207=2，主频率源与辅助频率源可通过将多功能端子定义为频率源切换端子进行切换。
- F207=3，主频率给定与主、辅频率源叠加给定，可以通过频率源切换端子切换，X 或 Y 不能是 PID 给定。
- F207=4，主频率源的段速给定优先于辅频率源的模拟量给定。（只适用于 F203=4、F204=1）
- F207=5，X-Y 可实现主频率源与辅助频率源叠加给定，X 或 Y 不能是 PID 给定；
- F207=6，X+Y-Y_{max}*50%可实现主频率源与辅助频率源叠加给定，X 或 Y 不能是 PID 给定，当 F205=0 时，Y_{max}=F111*F206；当 F205=1 时，Y_{max}=X*F206。

提示:

1. 当 F203=4, F204=1 时, F207=1 和 F207=4 的区别是 F207=1 是段速与模拟量相叠加, 而 F207=4 则是段速与模拟量同时给定则运行段速, 段速给定撤销时, 如果模拟量给定依然存在, 则变频器依照模拟量给定运行。
2. 通过 F207 的选择, 可以实现频率给定方式之间的切换, 如 PID 调节和模拟量、段速与模拟量给定切换、控制面板调节与模拟量给定等各种切换。
3. 段速的加减速时间由相应的段速加减速时间功能码设定;
4. 当段速参与组合调速时, 优先执行段速加减速时间; 若上电无段速信号时, 则执行 F114, F115 给定时间, 在段速信号撤销时, 保持撤销前段速的加减速时间。
5. 自动循环只可以独立运行, 不能与其他调速方式组合使用。
6. 在 F207=2 (X or Y 端子切换) 的情况下, 主频率不选择段速调节, 则辅频率可以设置为自动循环 (F204=4、F500=2), 通过定义的切换端子, 在主频率定义的运行方式和辅频率定义的自动循环之间自由切换。
7. 主频率与辅频率设置相同时, 仅主频率有效。
8. F207=6、F205=0、F206=100, 则 $X+Y-Y_{\max} \times 50\% = X+Y-F111 \times 50\%$, 若 F207=6、F205=1、F206=100, 则 $X+Y-Y_{\max} \times 50\% = X+Y-X \times 50\%$ 。

F208 端子二线 / 三线 运转控制	设置范围: 0: 其他方式; 1: 两线式 1; 2: 两线式 2; 3: 三线式运转控制 1; 4: 三线式运转控制 2; 5: 方向脉冲起停;	出厂值: 0
------------------------	--	--------

- 当用户选择两线式/三线式控制时, F200, F201, F202, 不再有效。
- 端子运行控制有五种模式, 该功能码定义了通过外部端子控制变频器运行的五种模式。
- 段速调速时 F208 设为 0, 若 F208 不为零时 (选择二三线式时) F200, F201, F202 无效。
- “FWD”、“REV”、“X”是在 DI1~DI5 中编程指定的三个端子。


1: 两线式运转模式 1: 该模式为最为常用的两线式模式。由 FWD、REV 端子命令来决定电机的正反转。

如: “FWD” 端子——“开”: 停止, “闭”: 正转运行

“REV” 端子——“开”: 停止, “闭”: 反转运行

“CM” 端子——公共端

K1	K2	运行命令
0	0	停止
1	0	正转
0	1	反转
1	1	停止




2: 两线式运转模式 2: 应用该模式时, FWD 为使能端子, 方向由 REV 的状态来确定。

如: “FWD” 端子——“开”: 停止, “闭”: 运行

“REV” 端子——“开”: 正转, “闭”: 反转

“CM” 端子——公共端

K1	K2	运行命令
0	0	停止
0	1	停止
1	0	正转
1	1	反转



3: 三线式运转模式 1:


该模式下, X 端子为使能端子, 方向分别由 FWD、REV 控制。脉冲有效。

停车时需断开 X 端子。

SB3: 停止按钮

SB2: 正转按钮

SB1: 反转按钮




4：三线式运转模式 2：该模式下使能端子为 X，运行命令由 FWD 来给出，方向由 REV 状态来决定，停机命令通过断开 X 来完成。

SB1: 运行按钮

SB2: 停止按钮

K1: 方向开关。开：正转； 闭：反转




5：方向脉冲控制起停：

“FWD”端子—（脉冲起停信号：正转/停止）

“REV”端子—（脉冲起停信号：反转/停止）

“CM”端子—公共端



注：上图是以 NPN 模式举例；

SB1 脉冲触发正转运行，再次脉冲触发停止运行；

SB2 脉冲触发反转运行，再次脉冲触发停止运行；

F209 电机停机方式选择	设置范围：0：按减速时间停机； 1：自由停机	出厂值：0
---------------	---------------------------	-------

- 当输入停止信号时，可通过该功能码设置停机方式：
- F209=0 按减速时间停机
此时，变频器按照设定的减速时间来降低输出频率，频率降为零后停机，为通常使用的停机方式；
- F209=1 自由停机
停机指令有效后，变频器立即停止输出。电机按照机械惯性自由停机。

F210 频率显示精度（Hz）	设置范围： 0.01～2.00	出厂值：0.01
-----------------	-----------------	----------

- 在变频器运行情况下，使用控制面板调速调速时，通过该功能码设置频率变化的精度，设置范围从 0.01 到 2.00，例如：当 F210=0.5 时，每调整一下▲和▼键，则频率上升或者下降 0.5Hz，运行时有效。

F211 数字调速快慢	设置范围：0.01～100.0	出厂值：5.00
-------------	-----------------	----------

- 当按住 UP/DOWN 端子时，F211 用于调节预设目标频率增减的快慢。
- 实际应用中，若要求通过 UP/DOWN 端子调节预设频率与实际运行频率的加减速时间保持一致，请参考公式 $F211 = \frac{50(Hz)}{F114}$ 设置 F211 的值。例如：F114=5.0 S, $F211 = \frac{50.00(Hz)}{5.0(s)} = 10 (Hz/S)$ 。

F212 方向记忆	设置范围：0：无效；1：有效	出厂值：0
-----------	----------------	-------

- 在三线式运行模式 1（F208=3）方式下有效。
- F212=0 时，在停机、故障复位及掉电后重新上电情况下，不记忆运行方向。
- F212=1 时，在停机、故障复位及掉电后重新上电，当有运行信号却没有重新给定方向信号时，则按照记忆的方向运行。

F213 重新上电自启动	设置范围：0：无效；1：有效	出厂值：0
F214 复位后是否自启动	设置范围：0：无效；1：有效	出厂值：0

- F213 设定重新上电是否自启动

F213=1，重新上电自启动有效，变频器在掉电之后重新上电，按照掉电之前的运行模式，经过 F215 设定的时间之后自动运行，如果 F220=0 频率记忆无效，则按照 F113 的设置自动运行；
F213=0，重新上电后，变频器不会自动运行，需给定运行指令。

- F214 设定故障复位后是否自启动功能

当 F214=1 时，变频器故障后，将在 F217 设定的故障复位延迟时间后自动复位，复位后经过 F215 设定的时间间隔，变频器将自动运行；

如果 F220 设置了记忆有效，则按照故障之前的频率运行，否则依照 F113 设定的频率运行；

在运行状态下出现故障才会自动复位且自启动，在停机状态下出现故障仅会自动复位；

当 F214=0 时，变频器故障后显示故障代码，需手动复位；

F215 自启动延时时间（S）	设置范围：0.1～3000	出厂值：60.0
-----------------	---------------	----------

- F215 为 F213 重新上电自启动和 F214 故障复位自启动设定延时时间，范围 0.1S～3000.0S。

F216 故障重复自启动次数	设置范围：0～5	出厂值：0
F217 故障复位延迟时间（S）	设置范围：0.0～10.0	出厂值：3.0
F219 通讯写 EEPROM	0：允许 1：禁止	出厂值：1

- F216 设置故障自启动最多动作次数，超过该功能码所设置的值，变频器故障后将不会自动复位，也不会自动启动，故障消失后需要手动复位，手动复位后，变频器需要给定运行指令，方能运行；
- F217 设置故障后的复位延时时间，即限制故障与复位之间的时间间隔。
- F219 恢复出厂不可恢复

F220 频率记忆功能	设置范围：0：无效；1：有效	出厂值：0
-------------	----------------	-------

- F220 设置掉电频率记忆功能是否有效，该功能码对 F213 和 F214 均有效，即对于重新上电自启动和故障复位自启动，是否记忆掉电或者故障前的运行状态，由该功能码确定。
- 掉电频率记忆功能，对数字给定的主频率和辅频率有效，因数字给定辅频率有正负极性所以存储在 F155, F156 两个功能码内。

表 5-1 组合调速表

F204 F203	0 数字给定记忆	1 外部模拟量 AI1	2 外部模拟量 AI2	4 端子段速调节	5 PID 调节	6 模拟量 AI3
0 数字给定记忆	○	●	●	●	●	○
1 外部模拟量 AI1	●	○	●	●	●	○
2 外部模拟量 AI2	●	●	○	●	●	○
4 端子段速调节	●	●	●	○	●	●
5 数字给定	○	●	●	●	●	○
6 模拟量 AI3	●	●	●	●	●	○
9 PID 调节	●	●	●	●	○	○
10 Modbus	●	●	●	●	●	●

●：可以相互组合

○：不能组合

自动循环调速方式不能组合调速，若组合中含有自动循环调速方式，仅运行主调速方式。

5.3 多功能输入输出端子

5.3.1、数字多功能输出端子

F300 继电器表征输出	设置范围：0~40 参见表 5-2 多功能输出端子详细功能说明	出厂值：1
F301 D01 表征输出		出厂值：14
F302 D02 表征输出		出厂值：5

- E800 系列 30kW 以下变频器提供 1 路多功能数字量输出端子（无 D02 端子）

表 5-2 数字多功能输出端子详细功能说明：

设定	功能	说 明
0	无功能	输出端子无任何功能。
1	变频器故障保护	当变频器发生故障时，此时输出 ON 信号。
2	过特征频率 1	请参考 F307~F309 的说明。
3	过特征频率 2	请参考 F307~F309 的说明。
4	自由停机	给定停机信号，如果有延时时间，则在延时时间到达并变频器停机后，输出 ON 信号。在自由停机端子断开后，输出 OFF 信号。
5	变频器运行中 1	表示变频器正在运行，此时输出 ON 信号。
6	直流制动中	表示变频器正在直流制动中，此时输出 ON 信号。
7	加减速时间切换	表示变频器正处于加减速时间切换中。
8	保留	
9	保留	
10	变频器过载预警	表示变频器过载后，过载计时时间大于变频器过载时间 $T \times F704$ 时，输出 ON 信号，在过载撤销或者过载触发之后该信号消失。
11	电机过载预警	表示电机过载后，过载计时时间大于电机过载时间 $T \times F705$ 时，输出 ON 信号，在过载撤销或者过载触发之后该信号消失。
12	失速中	在加减速过程失速，变频器由于失速而停止加减速，此时输出 ON 信号。
13	运行准备就绪	主回路和控制回路电源建立，变频器保护功能不动作，变频器处于可运行状态时，输出 ON 信号。
14	变频器运行中 2	表示变频器正在运行，此时输出 ON 信号，0Hz 运行认为是运行状态，输出 ON 信号。
15	频率到达输出	表示变频器运行到达所设定的目标频率，此时输出 ON 信号，参见 F312。
16	过热预警	当检测温度到设定值的 80%（F745）时，输出 ON 信号，保护触发后或者温度检测值回落到设定值 80%（F745）以下时信号消

		失。
17	过特征电流输出	表示变频器输出电流到达所设定特征电流, 此时输出 ON 信号, 参见 F310、F311。
18	模拟量断线保护	在模拟量输入出现断线的情况下, 输出 ON 信号, 参见 F741。
19	保留	
20	零电流检测输出	表示变频器输出电流降到零电流检测点, 并持续 F755 设定时间后, 输出 ON 信号, 参考 F754, F755
21	上位机写 D01	写 1 表征输出有效
22	上位机写 D02	写 0 表征输出无效
23	上位机写 TA\TC	
24	看门狗输出表征	当变频器跳 Err6 看门狗保护时, 输出有效
25~ 40	保留	

F304 S 曲线起始段比例 (%)	设置范围: 2.0~50.0	30.0
F305 S 曲线结束段比例 (%)	设置范围: 2.0~50.0	30.0
F306 加减速方式	设置范围: 0: 直线加减速 1: S 曲线加减速	0

F304、F305 设定值为该段时间占从当前频率到目标频率所用时间的百分比。

S 曲线加减速示意图见图 5-9:




图 5-9 S 曲线加减速示意图

T1: 从当前频率到目标频率的加速时间。

T2: 从当前频率到目标频率的减速时间。

加速过程中: ①阶段, 加速斜率逐渐变大, ②阶段, 加速斜率不变; ③阶段, 加速斜率逐渐变缓。

F307 特征频率 1 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 10.00
------------------	-----------------	------------

F308 特征频率 2 (Hz)		出厂值: 50.00
F309 特征频率宽度 (%)	设置范围: 0~100	出厂值: 50

- 当 F300、F301=2, 3, 选择表征特征频率时, 由该组功能码设定特征频率及其宽度;
例如, 设定 F301=2, F307=10, F309=10, 变频器频率运行在大于等于 F307 时 D01 动作, 变频器频率运行在小于 $(10-10*10\%)=9$ Hz 时, D01 释放。

F310 特征电流 (A)	设置范围: 0~1000	出厂值: 额定电流
F311 特征电流滞环宽度 (%)	设置范围: 0~100	出厂值: 10

- 当 F300、F301=17, 选择表征特征电流时, 由该组功能码设定特征电流及其滞环宽度;
例如, 设定 F301=17, F310=100, F311=10, 变频器电流在大于等于 F310 时 D01 动作, 变频器电流在小于 $(100-100*10\%)=90$ A 时, D01 释放。

F312 频率到达阈值 (Hz)	设置范围: 0.00~5.00	出厂值: 0.00
------------------	-----------------	-----------

- F300、F301=15 时, 由 F312 设定阈值范围; 例如, F301=15, 目标频率为 20Hz, F312=2, 则, 在频率运行至 18Hz $(20-2)$, D01 输出 ON 信号, 直至频率到达目标频率。

5.3.2、多功能数字输入端子

F316 DI1 端子功能设定	设置范围： 0: 无功能 1: 运行 2: 停机 3: 多段速 1 4: 多段速 2 5: 多段速 3 6: 多段速 4 7: 复位 8: 自由停机 9: 外部急停 10: 禁止加减速 11: 正转点动 12: 反转点动 13: UP 频率递增 14: DOWN 频率递减 15: FWD 正转 16: REV 反转 17: 三线式输入 X 使能 18: 加减速切换 1 19: 保留 20: 保留 21: 频率源切换 34: 加减速切换 2 53: 看门狗	出厂值: 11
F317 DI2 端子功能设定		出厂值: 9
F318 DI3 端子功能设定		出厂值: 15
F319 DI4 端子功能设定		出厂值: 16
F320 DI5 端子功能设定		出厂值: 7
F321 DI6 端子功能设定		出厂值: 8
F322 DI7 端子功能设定		出厂值: 1
F323 DI8 端子功能设定		出厂值: 2

• 此参数用于设定数字多功能输入端子对应的功能。

• 端子的自由停机和外部急停均为最高优先级。

表 5-3 数字多功能输入端子功能详细说明:

设定值	功能	说明
0	无功能	即使有信号输入, 变频器也不动作。可以将未使用的端子设定无功能, 防止误动作。
1	运行	当起动指令来源为端子或者端子组合时, 该端子有效, 则执行运行功能, 与控制面板的“运行”键功能相当。
2	停机	当停机指令来源为端子或者端子组合时, 该端子有效, 则执行停机功能, 与控制面板的“停/复”键功能相当。
3	多段速 1	可以通过该端子的数字状态组合, 共可实现 15 段速, 详细组合见附表 5-5。
4	多段速 2	

5	多段速 3	
6	多段速 4	
7	故障复位	故障复位功能，与控制面板上的“停/复”键功能相同。使用该功能可以实现远距离故障复位。
8	自由停机	变频器封锁输出，电机停机过程不受变频器控制。对于惯量大的负载而且对停机时间没有要求时，经常采用此方法。该方式与 F209 所述的自由停机含义是一样的。
9	外部急停	当外部故障信号（常开）送给变频器后，变频器报出故障并停机。
10	禁止加减速	保证变频器不受外来信号影响（停机命令除外），维持当前输出频率。
11	正转点动	点动正转运行和点动反转运行。点动运行时频率、电动加减速时间参见 F124、F125、F126 的详细说明。
12	反转点动	
13	UP 频率递增	在频率源设定为数字设定时，可以上下调节设定频率，其速率由 F211 设定。
14	DOWN 频率递减	
15	“FWD”正转运行	当起停指令来源为端子或者端子组合时，通过外部端子来控制变频器正转与反转。
16	“REV”反转运行	
17	三线式输入 X 使能	选择该功能时，配合“FWD”、“REV”、“CM”端子实现三线式控制，参见 F208 二/三线式运行。
18	加减速时间切换	选择该功能有效时，则切换至第二加减速时间，第二件加减速时间设定参见 F116、F117。
21	频率源切换	当频率源选择 F207=2 时，通过此端子来进行主频率源 X 和辅助频率源 Y 的切换；当频率源选择 F207=3 时，通过此端子来进行主频率源 X 和（主频率源 X+辅助频率源 Y）的切换。
34	加减速时间切换 2	参见表 5-4 加减速时间选择。
53	看门狗	详见看门狗定时时间（F326）说明，在 F326 设定时间内，必须有低电平到高电平的变化，否则，显示看门狗故障（Err6），变频器按照 F327 的设置停止输出。

表 5-4 加减速时间选择

加减速时间切换2（34）	加减速时间切换1（18）	当前加减速时间选择	参见功能码
0	0	第一加减速时间	F114、F115
0	1	第二加减速时间	F116、F117
1	0	第三加减速时间	F277、F278

1	1	第四加减速时间	F279、F280
---	---	---------	-----------

表 5-5 多段速功能说明

K4	K3	K2	K1	频率设定	对应参数
0	0	0	0	无	无
0	0	0	1	多段速 1	F504/F519/F534/F549/F557/F565
0	0	1	0	多段速 2	F505/F520/F535/F550/F558/F566
0	0	1	1	多段速 3	F506/F521/F536/F551/F559/F567
0	1	0	0	多段速 4	F507/F522/F537/F552/F560/F568
0	1	0	1	多段速 5	F508/F523/F538/F553/F561/F569
0	1	1	0	多段速 6	F509/F524/F539/F554/F562/F570
0	1	1	1	多段速 7	F510/F525/F540/F555/F563/F571
1	0	0	0	多段速 8	F511/F526/F541/F556/F564/F572
1	0	0	1	多段速 9	F512/F527/F542/F573
1	0	1	0	多段速 10	F513/F528/F543/F574
1	0	1	1	多段速 11	F514/F529/F544/F575
1	1	0	0	多段速 12	F515/F530/F545/F576
1	1	0	1	多段速 13	F516/F531/F546/F577
1	1	1	0	多段速 14	F517/F532/F547/F578
1	1	1	1	多段速 15	F518/F533/F548/F579

注：1、K4 表示多段速端子 4，K3 表示多段速端子 3，K2 表示多段速端子 2，K1 表示多段速端子 1。

2、表中 0=OFF，1=ON。

F324 自由停机端子逻辑	设置范围：0：正逻辑 1：负逻辑	出厂值：0
F325 外部急停端子逻辑		出厂值：0
F326 看门狗定时时间（s）	设置范围：0.0：看门狗无效 0.1~3000	出厂值：10.0
F327 看门狗停机选择	设置范围：0：立即停机 1：减速停机	出厂值：0
F328 端子滤波次数	设置范围：1~100	出厂值：10

• 当多功能数字输入端子设置为 8、9 自由停机端子和外部急停端子时，由该组功能码设定端子的逻辑电平。

F324、F325=0 为正逻辑，选择 NPN 模式时，当输入低电平，端子输入有效；选择 PNP 模式时，当输入高电平，端子输入有效。与其它端子有效电平相同。

F324、F325=1 为负逻辑，选择 NPN 模式时，当输入高电平，端子输入有效；选择 PNP 模式时，当输

入低电平，端子输入有效。与其它端子有效电平相反。

• F326 看门狗信号输入间隔时间，在变频器运行状态下，当 F327=0 时，若在设定时间内无上升沿，则变频器停止输出，同时跳 Err6，看门狗数字输出表征有效；当 F327=1 时，若在设定时间内无上升沿，则变频器按设定减速时间停机，停机后跳 Err6，看门狗数字输出表征有效。

• 若 F326= 0.0，则看门狗无效。

F330 数字输入端子状态显示		只读
-----------------	--	----

F330 用于显示数字输入端子（DIX）状态，当功能码设到 F330，按下设置时，即可显示 DIX 端子的状态。

图 5-6 为四个数码管对 DIX 数字输入端子状态的指示，上下两段数码管分别指示端子有效与无效：




图 5-6 数字输入端子状态示意图

上图的实线表示数码管该段为亮。

① 为 DI1 无效 ② 为 DI2 有效 ③ 为 DI3 无效 ④ 为 DI4 有效 ⑤ 为 DI5 无效 ⑥ 为 DI6 有效

⑦ 为 DI7 无效 ⑧ 为 DI8 有效

以数字量 0~4095 显示当前模拟量的值

F331 监视模拟量 A11		只读
F332 监视模拟量 A12		只读
F333 监视模拟量 A13		只读

输出端子诊断

F335 继电器输出诊断	设置范围 0: 输出无效 1: 输出有效	出厂值: 0
F336 D01 输出诊断		出厂值: 0
F337 D02 输出诊断		出厂值: 0

在变频器正常停机时，显示功能码值的状态下，使用键盘上升和下降键检测 D01、D02、继电器输出是否正常。按上升键，输出有效，松开按键处于保持状态，按下降键，若输出有效则置输出无效，松开按键处于保持状态。若在操作过程中按了 E 键，则记忆当前功能码值。退出功能码值显示状态后，恢复端子原有输出状态。

F338	A01 输出诊断	设置范围: 0~4095	出厂值: 0
F339	A02 输出诊断	设置范围: 0~4095	出厂值: 0

在变频器正常停机时,显示功能码值的状态下,使用键盘上升和下降键检测 A01、A02 是否正常。按上升键,输出模拟量增加,按下降键,输出模拟量减小,松开按键处于保持状态。若在操作过程中按了设置键,则记忆当前功能码值。退出功能码值显示状态后,恢复端子原有输出状态。

5.4 模拟量输入输出

E800 系列变频器共提供 2 路模拟量输入通道和 2 路模拟量输出通道。

F400 A11 通道输入下限 (V)	设置范围: 0.00~F402	出厂值: 0.01
F401 A11 输入下限对应设定	设置范围: 0.00~F403	出厂值: 1.00
F402 A11 通道输入上限 (V)	设置范围: F400~10.00	出厂值: 10.00
F403 A11 输入上限对应设定	设置范围: Max (1.00, F401) ~2.00	出厂值: 2.00
F404 A11 通道比例增益 K1	设置范围: 0.0~10.0	出厂值: 1.0
F405 A11 滤波时间常数 (S)	设置范围: 0.10~10.00	出厂值: 0.10

在模拟量调速方式下,有时需要对输入模拟量的上下限、模拟量变化与输出频率的对应关系进行适当调整,才能达到满意的调速效果。

- F400、F402 设定模拟量的上下限

例如 F400=1、F402=8,若模拟量输入电压低于 1V,系统认为输入为零,若输入电压超过 8V,系统认为是 10V (以模拟量通道选择 0~10V 为例),那么假设设置 F111=50,上限频率设为 50Hz,则 1~8V 对应输出频率 0~50Hz;

- F405 设置滤波时间常数

滤波时间常数越大,模拟量检测越稳定,但精度会有所降低,可根据实际应用情况,作适当调节;

- F404 设定通道比例增益

若原 1V 对应 10Hz,则 F404=2 时,放大一倍,即 1V 对应 20Hz,以此类推;

- F401、F403 模拟量输入上下限对应设定

如果上限 F111=50,即上限频率设为 50Hz,通过该组功能码的设定,可以实现 0~10V 模拟量输入电压对应-50Hz~50Hz 输出频率,即设置 F401=0, F403=2,此时 0V 对应-50Hz, 5V 对应 0Hz, 10V 对应 50Hz;即上下限对应设定单位为%,大于 1 为正,小于 1 为负。至于运行方向,如果 F202 给定的方向是正转,则 0~5V 对应的负频率为反转,反之亦然。




图 5-7 模拟给定与设定量的对应关系

• 输入上限对应设定、输入下限对应设定的单位为%，大于 1.00 为正，小于 1.00 为负（例如：F401=0.5 表示-50%）。对应的设定基准，在组合调速方式下，模拟量为辅频率，且辅频率范围相对于主频率（即：F205=1）设定基准为“主频率 X”；其余的情况，对应的设定基准为“上限频率”。如右图：

A= (F401-1)*设定

B= (F403-1)*设定

C= F400

D= F402




图 5-8 模拟给定与设定量的计算关系

F406 AI2 通道输入下限 (V)	设置范围：0.00～F408	出厂值：0.01
F407 AI2 输入下限对应设定	设置范围：0.00～F409	出厂值：1.00
F408 AI2 通道输入上限 (V)	设置范围：F406～10.00	出厂值：10.00
F409 AI2 输入上限对应设定	设置范围： Max (1.00, F407) ～2.00	出厂值：2.00
F410 AI2 通道比例增益 K2	设置范围：0.0～10.0	出厂值：1.0
F411 AI2 滤波时间常数 (S)	设置范围：0.1～10.00	出厂值：0.1

F412 AI3 通道输入下限 (V)	设置范围: 0.00~F414	出厂值: 0.05
F413 AI3 输入下限对应设定	设置范围: 0~F415	出厂值: 1.00
F414 AI3 通道输入上限 (V)	设置范围: F412~10.00V	出厂值: 10.00
F415 AI3 输入上限对应设定	设置范围:	出厂值: 2.00
F416 AI3 通道比例增益 K3	设置范围: 0.0~10.0	出厂值: 1.0
F417 AI3 滤波时间常数 (S)	设置范围: 0.01~10.00	出厂值: 0.10S

- F406、F408、F412、F414 恢复出厂不可恢复
- AI2 的功能与 AI1 的设定方法类似

F418 AI1 通道 0Hz 电压死区 (V)	设置范围: 0.00~1.00	出厂值 0.00
F419 AI2 通道 0Hz 电压死区 (V)	设置范围: 0.00~1.00	出厂值 0.00
F420 AI3 通道 0Hz 电压死区 (V)	设置范围: 0~0.50 (正负)	出厂值 0.00

- 通过设定输入上下限对应设定功能, 可以做到 0~5V 对应-50Hz~50Hz (2.5V 对应 0Hz), 那么在 F418、F419 这组功能码则设定 0Hz 对应的电压范围, 例如 F418、F419=0.5, 则表示自 2~3V 范围内都对应着 0Hz, 其中 2=2.5-0.5, 3=2.5+0.5, 即选择 F418、F419=N 的话, 则 2.5±N 对应 0Hz, 输入电压在此范围内变化变频器输出 0Hz。(在输入下限对应设定小于 1 时有效)

F421 显示面板选择	设置范围: 0: 本地操作面板 1: 远控操作面板 2: 本地+远控	出厂值: 1
F422 面板电位器选择	设置范围: 0: 本地面板电位器 1: 远控面板电位器	出厂值: 0

- F421用来选择操作显示面板类型, 当F421设置为0时, 本地操作面板有效, 当F421设为1时, 远控操作面板有效, 30kW及以下变频器为了降低功耗, 本地面板自动失效, 当拨下远控操作面板时, 本地操作面板自动生效;
- F422用于面板电位器来源的选择:
例如: F422=0, 本地面板上电位器有效。F422=1时, 远控面板上电位器有效;
如果设置F421=1, 选择了远控小盒调速, F422=0, 远控面板上电位器并不起作用。
- F421、F422的值恢复出厂时不能被初始化;
- 远控面板为8芯网线接口;

E800 系列变频器提供两路模拟量输出通道 A01、A02。

F423 A01 输出范围选择	设置范围： 0: 0~5V; 1: 0~10V 或 0~20mA 2: 4~20mA	出厂值: 1
F424 A01 输出最低电压对应频率(Hz)	设置范围: 0.0~F425	出厂值: 0.05
F425 A01 输出最高电压对应频率(Hz)	设置范围: F424~F111	出厂值: 50.00
F426 A01 输出补偿(%)	设置范围: 0~120	出厂值: 100

- F423 选择模拟量通道 A01 的输出范围，F423=0 对应模拟量输出范围为 0~5V；F423=1 对应模拟量输出范围为 0~10V 或者 0~20mA；F423=2 对应模拟量输出范围为 4~20mA；（选择电流输出时，请将控制板上拨动开关 J5 拨到“1”位置）；
- F424、F425 设置输出电压范围（0~5V 或者 0~10V）与所表征频率范围的对应关系，例如 F423=0，F424=10，F425=120，则表示模拟量通道 A01 输出 0~5V，指示变频器运行在 10~120Hz，是线性关系。
- F426 设置 A01 的输出补偿，用户可以自由使用，以补偿模拟量的偏移；

F427 A02 输出范围	设置范围: 0: 0~20mA 1: 4~20mA	出厂值: 0
F428 A02 输出最低对应频率 (Hz)	设置范围: 0.0~F429	出厂值: 0.05
F429 A02 输出最高对应频率 (Hz)	设置范围: F428~F111	出厂值: 50.00
F430 A02 输出补偿 (%)	设置范围: 0~120%	出厂值: 100

- A02 的功能与设置方法与 A01 类似，只是 A02 输出的是电流信号，可以选择 0~20mA 或者 4~20mA。

F431\F432 A01\A02 输出信号选择	设置范围: 0: 运行频率; 1: 输出电流; 2: 输出电压; 3: 模拟量 AI1 4: 模拟量 AI2 5: 保留 6: 保留 7: 上位机控制 8: 目标频率	出厂值: 0
		出厂值: 1

- F431、F432 设置模拟量通道所表征的对象: 运行频率、输出电流、输出电压等;
- 当表征输出电流时, 模拟量输出范围表征 0~2 倍的额定电流;
- 当表征输出电压时, 模拟量输出范围表征 0~额定输出电压。

F433 外接电压表满量程对应电流	设置范围: 0.01~5.00 倍额定电流	出厂值: 2.00
F434 外接电流表满量程对应电流		出厂值: 2.00

- F431=1, A01 通道表征电流时, F433 为外接电压型电流表的量程与变频器额定电流的比值。
例如: 外接电流表的量程为: 20A, 变频器额定电流为: 8A, 则 $F433=20/8=2.50$ 。

F437 模拟量滤波宽度	设置范围: 1~100	出厂值 10
--------------	-------------	--------

- 设定数值越大, 模拟量检测越稳定, 但响应速度会降低, 请根据实际情况进行调整。

F460 AI1 通道输入方式选择	0: 直线式 1: 折线式	0
F461 AI2 通道输入方式选择	0: 直线式 1: 折线式	0
F462 AI1 插入点 A1 的电压值(V)	F400~F464	2.00
F463 AI1 插入点 A1 对应设定	F401~F465	1.20
F464 AI1 插入点 A2 的电压值(V)	F462~F466	5.00
F465 AI1 插入点 A2 对应设定	F463~F467	1.50
F466 AI1 插入点 A3 的电压值(V)	F464~F402	8.00

F467 AI1 插入点 A3 对应设定	F465~F403	1. 80
F468 AI2 插入点 B1 的电压值 (V)	F406~F470	2. 00
F469 AI2 插入点 B1 对应设定	F407~F471	1. 20
F470 AI2 插入点 B2 的电压值 (V)	F468~F472	5. 00
F471 AI2 插入点 B2 对应设定	F469~F473	1. 50
F472 AI2 插入点 B3 的电压值 (V)	F470~F408	8. 00
F473 AI2 插入点 B3 对应设定	F471~F409	1. 80

- 当模拟量通道输入方式选择为直线式时，将按照 F400~F429 参数设定；当选择折线式时，将在直线式的基础上插入 3 个点 A1 (B1)、A2 (B2)、A3 (B3)，每个点分别可设置输入电压对应的频率。下图以 AI1 通道为例：




图 5-9 折线式模拟量输入与设定量关系

- F400 和 F402 分别对应模拟量输入上下限，设 F460=1, F462=2. 00V、F463=1. 4、F111=50、F203=1、F207=0，则 A1 点对应的频率为 $(F463-1) * F111=20\text{Hz}$ ，即 2. 00V 对应 20Hz；其它点可类似设置。
- AI2 通道设置同 AI1，通过折线设置所需要的模拟量输入对应关系。

5.5 多段速度控制

多段速控制功能相当于变频器内置一个简易可编程控制器（PLC），用以完成多段速逻辑自动控制。可以设置运行时间、运行方向和运行频率，以满足不同的工艺要求。

本系列变频器可以实现 15 段速变化及最多 8 段速自动循环运行。段速控制在转速追踪时无效，追踪完成后按照设定参数加减速至有效目标频率。

F500 段速类型	设置范围： 0: 3 段速； 1: 15 段速 2: 最多 8 段速度自动循环	出厂值：1
F580 段速模式选择	0: 模式 1 (0000 无效, 0001 为第一段速，以此类推) 1: 模式 2 (0000 为第一段速, 0001 为第二段速，依次类推, 1111 无效)	出厂值：0

• 当 F203=4 时，选择多段速控制，此时须通过 F500 选择段速的类型：F500=0 选择 3 段速，F500=1 选择 15 段速，F500=2 选择最多 8 段速度自动循环；

• F500=2, 选择最多 8 段速度自动循环，其又分为 2 段速自动循环运行、3 段速自动循环运行、……、8 段速自动循环运行，具体使用几段速由功能码 F501 确定。

表 5-6 段速运行方式选择

F203	F500	运行方式	说 明
4	0	3 段速调速	优先级依次为第 1、第 2、第 3 段速度。可与模拟量调速进行组合调速。若 F207=4，“3 段速”调速的优先级高于模拟量调速。
4	1	15 段速调速	可与模拟量调速进行组合调速。若 F207=4 “15 段速”调速的优先级高于模拟量调速。
4	2	最多 8 段速度自动循环	不允许手动调节运行频率；可由参数设置成“2 段速自动循环运行”、“3 段速自动循环运行”、… “8 段速自动循环运行”。

F501 自动循环段数选择	设置范围：2~8	出厂值：7
---------------	----------	-------

多 段 速 度 控 制

F502 自动循环次数选择	设置范围：0~9999 (为 0 时无限循环)	出厂值：0
F503 循环运行次数结束后的状态	设置范围：0：停机 1：保持最后一段速度运行	出厂值：0

• 若设置变频器的运行方式为自动循环（F203=4、F500=2），则需通过 F501~F503 来设置与自动循环相关的参数；

• F501 选择自动循环的段数，设置范围为 2~8，出厂值为 7 段速度循环；

• F502 设定自动循环次数。按照设定好的段速自动循环运行一周称为一次；

若 F502=0，变频器会无限制地循环运行下去，此时如果给出“停机”信号，可以终止自动循环；

若 F502>0，变频器有条件地自动循环运行，当连续运行了设定的次数后，变频器有条件地结束自动循环运行；在连续运行但未到设定次数时，接收到“停机指令”，则变频器停止运行，然后如变频器再次接收到“运行”指令，变频器则重新按 F502 设定次数运行。

• F503 设定循环运行次数到达后的状态，F503=0 则结束自动循环运行后变频器停机；如果 F503=1，则结束自动循环运行后变频器保持最后一段速度运行。

举例说明：

F501=3，即选择按“3 段速度”自动循环运行；

F502=100，即选择自动循环运行次数为 100；

F503=1，即选择自动循环运行结束后，保持最后一段速度运行。

则有：




图 5-10 自动循环运行示意图

- 自动循环运行过程中，按“停机”键或通过端子给出“停机”信号可终止运行。

F504 第 1 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 5.00
F505 第 2 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 10.00
F506 第 3 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 15.00
F507 第 4 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 20.00
F508 第 5 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 25.00
F509 第 6 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 30.00
F510 第 7 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 35.00
F511 第 8 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 40.00
F512 第 9 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 5.00
F513 第 10 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 10.00
F514 第 11 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 15.00
F515 第 12 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 20.00
F516 第 13 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 25.00
F517 第 14 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 30.00
F518 第 15 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F122~F111	出厂值: 35.00
F519 第 1 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 根据机型
F520 第 2 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F521 第 3 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F522 第 4 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F523 第 5 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F524 第 6 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F525 第 7 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F526 第 8 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F527 第 9 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F528 第 10 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F529 第 11 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F530 第 12 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F531 第 13 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	

多 段 速 度 控 制

F532 第 14 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F533 第 15 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F534 第 1 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F535 第 2 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F536 第 3 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F537 第 4 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F538 第 5 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F539 第 6 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F540 第 7 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F541 第 8 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F542 第 9 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F543 第 10 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F544 第 11 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F545 第 12 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F546 第 13 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F547 第 14 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F548 第 15 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F549 第 1 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F550 第 2 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F551 第 3 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F552 第 4 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F553 第 5 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F554 第 6 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0

F555 第 7 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F556 第 8 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F573 第 9 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F574 第 10 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F575 第 11 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F576 第 12 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F577 第 13 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F578 第 14 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F579 第 15 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F557 第 1 段速度运行时间(S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 1.0
F558 第 2 段速度运行时间(S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 1.0
F559 第 3 段速度运行时间(S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 1.0
F560 第 4 段速度运行时间(S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 1.0
F561 第 5 段速度运行时间(S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 1.0
F562 第 6 段速度运行时间(S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 1.0
F563 第 7 段速度运行时间(S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 1.0
F564 第 8 段速度运行时间(S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 1.0
F565 第 1 段速结束后停机时间(S)	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 0.0
F566 第 2 段速结束后停机时间(S)	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 0.0
F567 第 3 段速结束后停机时间(S)	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 0.0
F568 第 4 段速结束后停机时间(S)	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 0.0
F569 第 5 段速结束后停机时间(S)	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 0.0
F570 第 6 段速结束后停机时间(S)	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 0.0
F571 第 7 段速结束后停机时间(S)	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 0.0
F572 第 8 段速结束后停机时间(S)	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 0.0

5.6 辅助功能

F600 直流制动功能选择	设置范围： 0：禁止；1：起动前制动； 2：停机过程制动； 3：起动前和停机过程均制动；	出厂值：0
F601 直流制动起始频率（Hz）	设置范围：0.20~50.00	出厂值：1.00
F602 起动前直流制动效率	设置范围：0~100	出厂值：10
F603 停机直流制动效率		
F604 起动前制动持续时间（S）	设置范围：0~30.00	出厂值：0.50
F605 停机制动持续时间（S）		

- F600=0，禁止直流制动，无论在起动前还是停机过程直流制动功能均无效；
- F600=1，起动前直流制动，在满足起动条件后起动直流制动，结束后从起动频率开始起动；在某些应用场合，如风机等负载。在变频器起动前，负载电机如处于低速运转或逆向旋转状态，这时如果立即起动变频器，变频器可能会过电流。为避免这种故障发生，可以采用“起动前制动”以使负载电机能够保证起动前处于静止状态，这样可以减轻起动时的冲击；在起动前直流制动过程中如果给出停机信号，则变频器按照减速时间停机。




图 5-11 直流制动

- F600=2，停机过程直流制动，在输出频率降低到直流制动起始频率（F601）以下时，直流制动快速停止旋转中的电机；如果在停机直流过程当中给出起动信号，则结束直流制动，变频器起动运行；如果在停机直流制动过程当中给出停机信号，变频器不响应，继续执行停机直流制动。
- 转速追踪过程中，起动前直流制动功能无效；
- 与“直流制动”相关的参数有：F601、F602、F603、F604、F605、F606。其含义如下：
 - a. F601：直流制动起始频率，变频器输出频率低于该值时开始直流制动。F602/F603：直流制动效率取值越大，制动越快。但过大时电机发热严重。
 - b. F604：起动前制动持续时间，变频器起动前直流制动的持续时间。
 - c. F605：停机制动持续时间，变频器停机过程直流制动持续的时间。
- 在直流制动期间，由于电机没有旋转作用引起的自冷效应，处于易过热状态，为此直流制动电压

及直流制动时间不宜设置过大和过长，或者建议增加热保护措施。

- 直流制动过程如图 5-11 所示。

F607 失速调节功能选择	设置范围：0：无效；1：有效 2：保留	出厂值：0
F608 失速电流调节（%）	设置范围：60~200	出厂值：160
F609 失速电压调节（%）	设置范围：100~200	出厂值：140
F610 失速保护判断时间（S）	设置范围：0.1~3000	出厂值：60.0

- F607 设置失速调节是否有效，F607=0 无效，F607=1 有效。
- F608 用以设定过电流失速功能的起始点，当前电流超过额定电流乘以 F608 的值时，开始执行过电流失速调节。

在加速过程当中，检测输出电流超过过电流失速起始电流时，若 F607=1，则变频器启动过电流失速功能，此时变频器暂停加速，直至输出电流降低至过电流失速起始电流之下时，重新开始加速；

在稳速运行过程当中，检测输出电流超过过电流失速起始电流时，若 F607=1，则变频器启动过电流失速功能，此时变频器频率下降，直至输出电流降低至过电流失速起始电流之下时，频率开始回升至原运行频率点。否则，频率一直下降到下限频率，持续时间达到 F610 设定的时间后保护，控制面板显示 OL1。

- F609 用以设定过电压失速功能的起始点，当前电压超过额定电压乘以 F609 的值时，开始执行过电压失速保护功能。过电压失速功能在减速时有效，包括因过电流失速引起的降频减速过程，在加速及稳速运行中无效。过电压是指变频器的直流母线电压过电压，它一般是由减速引起的。减速时，由于能量回馈，直流母线电压升高。当直流母线电压高于过电压失速起始电压时，若 F607=1 则启动过电压失速功能，此时变频器暂缓减速，保持输出频率不变，则能量回馈停止，直至直流母线电压降低至过电压失速起始电压之下，重新开始减速。
- F610 设定失速保护动作时间，当失速功能启动并保持至 F610 所设定的时间之后，变频器停止运行，跳 OL1 保护。

F611 能耗制动阈值（V）	设置范围：200~1000	出厂值：根据机型
F612 制动占空比（%）	设置范围：0~100	出厂值：80

- F611 设置能耗制动点起始电压，单位是 V。当直流母线电压超过该功能码所设定的起始值时，能耗制动启动，投入制动单元泄放，直至直流母线电压降低至设定值时，关闭制动单元。
- F612 设置内置制动单元的开关占空比，其值越大，制动效果越好，但会引起制动电阻发热。

F613 转速追踪使能	设置范围：0：无效 1：有效 2：首次有效	出厂值：0
-------------	-----------------------------	-------

- F613=0 转速追踪功能不起作用；

- F613=1 有效

变频器先对电机的转速和方向进行判断，再与追踪到的电机转速相应的频率启动，对旋转中电机实施平滑无冲击启动。适用于非点动控制下，瞬时停电再启动、故障复位再启动、运行指令有效但方向信号丢失停机后再启动及运行指令无效停机后再启动；

- F613=2 首次有效

在变频器上电或故障复位后，变频器只自动转速追踪一次。

F614 转速追踪方式	设置范围： 0：从停机记忆频率追踪 1：从上限频率追踪 2：从停机记忆频率追踪且转向侦测有效 3：从上限频率追踪且转向侦测有效	出厂值：0
-------------	---	-------

- F614=0、1

变频器从停机记忆频率或上限频率开始速度侦测；

- F614=2、3

变频器从停机记忆频率或上限频率开始速度侦测，若获得正转指令，电机还在反转自由滑行时，待变频器正常检测到滑行方向，追踪上电机转速后，则反转减速至 0.0Hz 再按照设定正转方向运行。

- 断电时记忆的为有效目标频率，其它情况下记忆停机前（变频器无输出）的瞬时频率，如故障，自由停车状态；
- 如果记忆频率或上限频率小于 10.00Hz，则从 10.00Hz 开始追踪；

F615 转速追踪快慢	设置范围：1~100	出厂值：20
F616 转速电压限制 (%)	设置范围：1~100	出厂值：15

- 在转速追踪启动方式时，选择转速追踪的快慢。参数越大，追踪速度越快。但过大可能引起追踪不可靠。

F622 能耗制动方式	设置范围：0：固定占空比 1：自动占空比	出厂值：1
-------------	-------------------------	-------

- F622=0 固定占空比是指母线电压达到能耗制动点（F611）时，制动模块以设定好的占空比（F612）进行能耗制动；

- F622=1 自动占空比是指母线电压达到能耗制动点（F611）时，制动模块按照母线电压的高低自动调节占空比，母线电压越高，占空比越大，制动效果越好，但会引起制动电阻发热。

F631 VDC 调节是否有效	设置范围：0：无效 1：有效 2：保留	出厂值：0
F632 VDC 调节器目标电压 (V)	设置范围：200~800	出厂值：根据机型

- 当选择 F631=1，VDC 调节有效，当电机运行过程中由于负载突变等原因引起短时再生制动时，变频器直流母线电压会上升，从而可能导致过压保护动作。VDC 调节器的作用是在此情况下，通过调整输出频率或降低制动转矩，以控制直流母线电压的稳定。
- 当直流母线电压高于 F632 设定值后，VDC 调节器动作，自动将直流母线电压稳定在 F632 设定值上。

5.7 故障与保护

F700 端子自由停机方式选择	设置范围：0：立即自由停机； 1：延时自由停机	出厂值：0
F701 自由停机和可编程端子动作延时时间 (S)	设置范围：0.0~60.0	出厂值：0.0

“端子自由停机方式选择”仅用于端子控制下的“自由停机”方式，对应 F201=1、2、4；F209=1。

F700=0 选择“立即自由停机”时，延迟时间 (F701) 不起作用，立即自由停机。

“延时自由停机”是指变频器得到“自由停机”信号时不是立即停机，而是等待一段时间后才执行“自由停机”指令，延迟时间由 F701 设定。

F702 风扇控制选择	设置范围： 0：风扇运转受温度控制 1：风扇上电运转 2：风扇运转受运行控制	出厂值：2
-------------	---	-------

- E1 结构变频器 F702 取值 0 为保留，无风扇运转受温度控制功能；
- 通过该功能码 F702 可以设置变频器冷却风扇是否受控；
- 当风机受温度控制时，只有散热器温度达到预设的温度时，风机开始运转；
- 当风扇运转受运行控制时，风扇只有在变频器运行状态下运转，停机时受散热器温度控制。
- 变频器冷却风扇受控可以在一定程度上延长风扇的使用寿命

F704 变频器过载预报警系数 (%)	设置范围：50~100	出厂值：80
F705 电机过载预报警系数 (%)	设置范围：50~100	出厂值：80

F706 变频器过载系数 (%)	设置范围: 120~190	出厂值: 120
F707 电机过载系数 (%)	设置范围: 20~100	出厂值: 100

当变频器输出电流达到电机过载预警阈值 (F705) 或者变频器过载预警阈值 (F704) 时, 只要 F300 或 F301 或 F302=10 或 11, 则相应的端子会有输出, 但是变频器不会跳故障保护。

• 变频器过载系数 (F706): 发生过载保护时的电流与额定电流的比值, 其取值应根据负载实际情况确定;

• 电机过载系数 (F707): 当变频器拖动较小功率的电机工作时, 为了保护电机, 可以按照下式设置:

$$\text{F707: 电机过载系数} = \frac{\text{实际电机额定电流}}{\text{变频器额定电流}} \times 100\%。$$

该值可根据用户需求自己设定, 相同条件下 F707 设定值越小, 电机过载保护越快速, 如图 5-12 所示。举例说明: 使用 7.5kW 的变频器 (额定电流为 17A) 带 5.5kW (额定电流为 12A) 电机, $\text{F707} = 12/17 \times 100\% \approx 70\%$, 当电机实际电流为 140% 的变频器额定电流时, 1 分钟后变频器跳过载保护;




图 5-12 电机过载系数设定

当变频器输出频率小于 10Hz 时, 由于普通电机在低速运行时散热效果变差, 故在运行频率低于 10Hz 时, 电机过载阈值下调, 如图 5-13 所示 (F707=100% 时):




图 5-13 不同频率下的电机过载保护

F708 最近一次故障类型记录	故障代号代表含义： 2: 0C 过电流保护 3: 0E 过电压保护 4: PF1 输入缺相 5: OL1 变频器过载 6: LU 输入欠压 7: OH 变频器过热 8: OL2 电机过载 11: ESP 外部急停 12: Err3 运行前电流故障 13: Err2 参数学习未接电机 15: Err4 电流采样故障 16: 过电流 0C1 保护 17: PF0 输出缺相 18: Aerr 模拟量断线 23: Err5 PID 参数设置错误 45: CE 通讯超时 46: FL 转速追踪故障 49: Err6 看门狗故障	
F709 倒数第二次故障类型记录		
F710 倒数第三次故障类型记录		
F711 最近一次故障时故障频率 (Hz)		
F712 最近一次故障时故障电流 (A)		
F713 最近一次故障时直流母线电压 (V)		
F714 倒数第二次故障时故障频率 (Hz)		
F715 倒数第二次故障时故障电流 (A)		
F716 倒数第二次故障时直流母线电压 (V)		
F717 倒数第三次故障时故障频率 (Hz)		
F718 倒数第三次故障时故障电流 (A)		
F719 倒数第三次故障时直流母线电压 (V)		
F720 过流保护故障次数记录		
F721 过压保护故障次数记录		
F722 过热保护故障次数记录		
F723 过载保护故障次数记录		

F724 输入缺相使能	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：1
F726 过热使能	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：1
F727 输出缺相使能	设置范围：0：无效； 1：有效	出厂值：0
F728 输入缺相滤波常数（S）	设置范围：0.1~60.0	出厂值：0.5
F730 过热保护滤波常数	设置范围：0.1~60.0	出厂值：5.0
F732 欠压保护电压阈值（V）	设置范围：0~450	出厂值：根据 机型

• E1 结构变频器无 0H 变频器过热保护功能。

• “欠电压”是指交流输入侧电压过低。

“输入缺相”是指输入三相电源缺相，注意 5.5kW 及以下功率无输入缺相保护。

“输出缺相”是指变频器三相输出或电机线有任一相缺相。

F737 OC1 使能	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：1
F738 OC1 系数	设置范围：0.50~3.00	出厂值：2.5
F739 OC1 保护次数记录		

• OC1 系数=过流值/变频器额定电流；

• 运行状态下，OC1 系数不可修改，当发生过流时显示“OC1”。

F745 过热预警阈值（%）	设置范围：0~100	出厂值：80
F747 载频自动调整使能	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：1

• 在散热器温度达到一定温度时，且有多功能输出端子定义为 16（参考 F300~F302），则该端子有输出，指示变频器过热中。

• 在 F747=1，散热器温度达到一定温度，变频器载波频率会自动调整，使变频器的发热降低，保证变频器能够正常安全的运行，避免散热片温度过高而跳过热保护。

• F159=1 选择随机载波时，载波自动调整功能无效。

F754 零电流检测阈值（%）	设置范围：0~200	出厂值：5
F755 零电流持续时间（S）	设置范围：0.0~60.0	出厂值：0.5

• 当变频器输出电流降到零电流检测阈值，并持续零电流检测持续时间后，输出端子呈现 ON 状态。

5.8 电机参数

F800 电机参数选择	设置范围: 0: 不进行参数测量 1: 进行参数测量	出厂值: 0
F801 额定功率(kW)	设置范围: 0.75~1000	
F802 额定电压(V)	设置范围: 1~460	
F803 额定电流(A)	设置范围: 0.1~6500	
F804 电机极数	设置范围: 2~100	4
F805 额定转速 (rpm/min)	设置范围: 1~30000	
F810 电机的额定频率 (Hz)	设置范围: 1.00~650.0	出厂值: 50.00
F810 电机的额定频率(Hz)	设置范围: 1.0~650.0Hz	出厂值: 50.00

- 请按照电机的铭牌参数进行设置。
- 优良的控制性能，需要准确的电机参数。准确的参数识别，来源于电机额定参数的正确设置；
- 为了保证控制性能，请按变频器标准适配电机进行电机配置，若电机功率与标准适配电机差距过大，变频器的控制性能将明显下降。
- F800=0，不进行电机参数测量，此时仍然需要按照电机铭牌正确设置 F801~F803、F805，以及 F810。上电后会根据 F801 里设定的电机功率值，使用默认的电机参数，见 F806 的值。
- F800=1，定子电阻参数测量；
为保证变频器的动态控制性能，进行定子电阻参数测量之前，请先正确的设定 F801~F805 及 F810。按控制面板运行键，显示“TEST”，自检结束后，电机定子电阻参数将存储在 F806 内，F800 自动变为 0，详见“4.2.3 电机定子电阻参数测量操作流程”一节。
- F804 是根据 F805 和 F810 的值自动生成的，客户不可设。
提示：为了准确测量电机定子电阻，请根据电机铭牌正确设定电机信息（F801~F805、F810），也可根据电机厂家提供的参数手动输入。
- 每次更改 F801 电机的额定功率，电机的参数 F806 都会自动刷新到出厂的缺省设置。

F806 定子电阻 (Ω)	设置范围: 0.001~65.00	
---------------	-------------------	--

- 电机定子电阻参数辨识正常结束后，F806 的设定值自动更新；
- 每次更改电机额定功率 F801 后，变频器将 F806 参数值自动恢复为缺省的标准电机参数；
- 如果现场情况无法对电机进行参数辨识，可以参考同类电机的已知参数手工输入。

5.9 通讯参数

F900 通讯地址	设置范围： 1~255: 单个变频器地址 0: 广播地址	出厂值: 1
F901 通讯模式	设置范围 1: ASCII 2: RTU	出厂值: 1
F903 奇偶校验选择	设置范围： 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验	出厂值: 0
F904 波特率(bps)	设置范围： 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 57600	出厂值: 3

- F904 波特率推荐使用 9600，运行会更稳定。

F905 通讯超时 (S)	设置范围: 0.0~3000	0
---------------	----------------	---

• 当 F905 设置为 0.0 时，表示通信超时故障不开启，当 F905≠0.0 时，在 F905 规定的时间范围内，变频器未接到上位机的有效指令时，显示故障 CE。

- 通讯参数详见附录 4 通信手册。

5.10 PID 参数

内置 PID 调节功能可以用于较为简单的闭环系统，操作使用简单。

FA01 PID调节给定源	设置范围： 0: FA04 1: AI1 2: AI2	出厂值: 0
---------------	--------------------------------------	--------

- FA01=0, PID 调节给定源通过 FA04 数字给定, 同时 Modbus 上位机通讯给定也有效。
- FA01=1, PID 调节给定源通过模拟量 AI1 给定。
- FA01=2, PID 调节给定源通过模拟量 AI2 给定。

FA02 PID调节反馈源	设置范围： 1: AI1 2: AI2	出厂值: 1
---------------	---------------------------	--------

- FA02=1, PID 调节反馈源通过模拟量 AI1 反馈。
- FA02=2, PID 调节反馈源通过模拟量 AI2 反馈。

FA03 PID调节上限 (%)	设置范围: FA04~100.0	出厂值: 100.0
FA04 PID调节数字给定值 (%)	设置范围: FA05~FA03	出厂值: 50.0
FA05 PID调节下限 (%)	设置范围: 0.0~FA04	出厂值: 0.0

- FA04, 当 FA01=0 时, FA04 的值为 PID 调节数字给定值。

FA06 PID极性	设置范围: 0: 正作用 1: 反作用	出厂值: 1
------------	------------------------	--------

- FA06=0 时, 反馈量越大, 电机转速越高, 即所谓正反馈;
- FA06=1 时, 反馈量越小, 电机转速越高, 即所谓负反馈。

FA07 休眠使能	设置范围: 0: 有效 1: 无效	出厂值: 1
-----------	----------------------	--------

- FA07=0 时, PID 调节到下限频率 FA09, 延时 FA10 休眠等待时间后停止工作;
- FA07=1 时, 休眠无效。

FA09 PID调节下限频率 (Hz)	设置范围: Max (F112, 0.1) ~F111	出厂值: 5.00
---------------------	--------------------------------	-----------

- PID 调节时可以调节到的最小频率。

FA10 休眠等待时间 (S)	设置范围: 0.0~500.0	出厂值: 15.0
FA11 唤醒时间 (S)	设置范围: 0.0~3000	出厂值: 3.0

PID 参 数

FA18 PID调节给定修改使能	设置范围：0:无效 1:有效	出厂值：1
------------------	-------------------	-------

• FA18=0 时，PID 调节给定即变频器上电后第一次给定量，在待机及运行过程中修改无效。

FA19 比例增益P	设置范围：0.00~10.00	出厂值：0.30
FA20 积分时间I（S）	设置范围：0.1~100.0	出厂值：0.3
FA21 微分时间D（S）	设置范围：0.0~10.0	出厂值：0.0
FA22 PID采样周期（S）	设置范围：0.1~10.0	出厂值：0.1

• 通过设定PID调节器的比例增益、积分时间和微分时间，可以提高动态响应特性。增加比例增益，减小积分时间，增大微分时间均可加快PID闭环控制动态响应。比例增益过大、积分时间过小或微分时间太大均可能使系统产生振荡。

• 建议调节方法：

如果出厂参数不能满足要求，则在出厂值参数基础上进行微调：先增大比例增益，保证系统不振荡；然后减小积分时间，使系统既有较快的响应特性，若还不能达到要求，最后再增大微分时间，使系统超调。建议此值不易设置太大，极易引起系统振荡。

• FA22 为 PID 调节器的采样周期，是 PID 调节器对反馈量的采样时间，采样时间越短，调节速度越快。

• PID 调节算法如下图所示：（反馈滤波、反馈增益是相应模拟量输入 AI1/AI2 的滤波和增益）




图 5-16 PID 控制算法示意图

FA29 PID死区（%）	设置范围：0.0~10.0	出厂值：2.0
---------------	---------------	---------

• FA29 PID死区有两个作用：一个是为抑制PID调节器的振荡，此值越大振荡越不容易出现，但是PID调节精度会降低。例如：FA29=2.0，FA04=70，则反馈值在68~72这一范围内不进行PID调节；同时作为投切工频泵时的PID调节死区。

附录 1 常见故障处理

变频器发生故障时，不要立即复位运行而要查找原因，彻底排除。变频器和电机出现故障时，可对照本说明书处理，如果仍不能解决请与厂家联系，且不要擅自维修。

附表 1-1

变频器常见故障

故障代码	说明	故障原因	处理方法
OC	过电流保护	*加速时间太短 *输出侧短路	*延长加速时间 *电机电缆是否破损
OC1	过流保护 OC1	*电机堵转 *电机负载过重 *电机参数辨识不准确	*检查电机是否超载 *降低 VVVF 补偿值 *正确辨识电机参数
OL1	变频器过载保护	*负载过重	*降低负载 *检查机械设备装置 *加大变频器容量
OL2	电机过载保护	*负载过重	*降低负载 *检查机械设备装置 *加大变频器容量
OE	直流过电压保护	*电源电压过高 *负载惯性过大 *减速时间过短 *电机惯量回升 *能耗制动效果不理想 *转速环 PI 参数设置不合理	*检查是否输入额定电压 *加装制动电阻（选用） *增加减速时间 *提升能耗制动效果 *合理设置转速环 PI 参数 离心风机负载改为 VF 控制
PF1	输入缺相保护	*输入电源缺相	*检查电源输入是否正常 *检查参数设置是否正确
PF0	输出缺相	*电机线掉线 *电机损坏 *变频器故障	*仔细检查电机线 *更换电机 *寻求厂家支持
LU	欠电压保护	*输入电压偏低	*检查电源电压是否正常 *检查参数设置是否正确

常见故障处理

故障代码	说明	故障原因	处理方法
OH	变频器 过热保护	*环境温度过高 *散热片风道不畅 *安装位置不利通风 *风扇损坏 *载波频率或者补偿曲线偏高	*改善通风 *清洁进风口及散热片 *按要求安装 *更换风扇 *降低载波频率或者补偿曲线
AErr	断线保护	*模拟量信号线接触不良 *模拟量信号线断 *信号源损坏	*重新压接模拟量信号线 *更换模拟量信号线 *更换信号源
ERR1	密码错误	*在密码有效时，密码设置错误	*请正确输入用户密码
ERR2	参数测量错误	*参数测量时未接电机	*请正确接上电机
ERR3	运行前电流故障	*在运行前已经有电流报警信号	*检查排线连接是否可靠 *请求厂家服务
ERR4	电流零点偏移故障	*排线松动 *电流检测器件损坏	*检查并重新插接排线 *请求厂家服务
ERR5	PID 参数设置故障	*PID 参数设置不合理	*请正确设置 PID 参数
Err6	看门狗故障	*看门狗信号超时	*请检查看门狗信号
CE	通信超时故障	通讯故障	*上位机未定时发送指令 *检查通信线是否连接可靠
FL	转速追踪故障	转速追踪失败	*重新追踪 *联系厂家

● 单相变频器、三相 5.5kW 及其以下功率无 PF1 保护。

附表 1-2

电机故障及处理

故 障	故 障 原 因	处理方法
电机不转	*接线错误 *设定错误 *负载过重 *电机损坏 *故障保护	*接通电源 *正确接线 *消除故障 *减小负载 *按附表 1-1 检查
电机转向错	*U、V、W 接线错误 *参数设置错误	*纠正接线 *正确设置参数
电机转动但不能变速	*频率给定电路的接线错误 *运转方式设定错误 *负载过重	*改正接线 *改正设定 *减小负载
电机转速太高或太低	*电机选型错误 *传动装置不匹配 *变频器参数设置不正确 *变频器输出电压不正常	*正确选择电机 *匹配传动比设置 *正确设置变频器参数 *检查 VVVF 特性值
电机转动不稳	*负载过大 *负载变动过大 *电机缺相 *电机故障	*减小负载 *减小负载变动，增加变频器和电机容量 *改正接线
电源跳闸	*线路电流过大	*检查输入侧接线 *正确选择空气开关容量 *减小负载 *消除变频器故障

附录 2 产品一览表及结构型式一览表

E800 系列变频器的功率范围为 0.2~450kW。主要信息资料见附表 2-1 及附表 2-2。
变频器应工作在额定输出电流以下，允许短时过载工作，但工作时间不得超过允许值。

附表 2-1

E800 系列产品一览表

型 号	适配电机 (kW)	额定输出电流 (A)	结构代号	冷却方式	备注
E800-0002S2	0.2	1.5	E1	风冷	单相 220V 塑壳壁挂
E800-0004S2	0.4	2.5	E1	风冷	
E800-0007S2	0.75	4.5	E1	风冷	
E800-0011S2	1.1	5.0	E2	风冷	
E800-0015S2	1.5	7.0	E2	风冷	
E800-0022S2	2.2	10.0	E2	风冷	
E800-0007T3	0.75	2.0	E2	风冷	三相 380V 塑壳壁挂
E800-0015T3	1.5	4.0	E2	风冷	
E800-0022T3	2.2	6.5	E2	风冷	
E800-0037T3	3.7	8.0	E4	风冷	
E800-0040T3	4.0	9.0	E4	风冷	
E800-0055T3	5.5	11.0	E4	风冷	
E800-0075T3	7.5	14.0	E5	风冷	
E800-0110T3	11	20.0	E5	风冷	
E800-0150T3	15	26.0	E6	风冷	
E800-0185T3	18.5	35.0	E6	风冷	
E800-0220T3	22	40.0	E6	风冷	
E800-0300T3	30	50	C3	风冷	金属壳 三相 380V 壁挂
E800-0370T3	37	68	C3	风冷	
E800-0450T3	45	82	C4	风冷	
E800-0550T3	55	98	C5	风冷	

产品一览表及结构型式一览表

E800-0750T3	75	130	C5	风冷	
E800-0900T3	90	165	C6	风冷	
E800-1100T3	110	200	C6	风冷	
E800-1320T3	132	240	C7	风冷	
E800-1600T3	160	290	C7	风冷	
E800-1800T3	180	340	C8	风冷	
E800-2000T3	200	380	C9	风冷	
E800-2200T3	220	420	CA	风冷	
E800-2500T3	250	460	CA	风冷	
E800-2800T3	280	500	CB0	风冷	
E800-3150T3	315	550	CB0	风冷	
E800-3550T3	355	610	CB0	风冷	
E800-4000T3	400	670	CB	风冷	
E800-4500T3	450	730	CB	风冷	


产品一览表及结构型式一览表

附表 2-2

E800 系列产品结构型式一览表

结构 代号	外形尺寸[A×B (B1) ×H] ^{备注 1}	安装尺寸(W×L)	安装螺钉	备 注
E1	80×135 (142) ×138	70×128	M4	塑壳壁挂
E2	106×150 (157) ×180	94×170	M4	
E3	106×170 (177) ×180	94×170	M4	
E4	138×152 (159) ×235	126×225	M5	
E5	156×170 (177) ×265	146×255	M5	
E6	205×196 (202) ×340	194×330	M5	
G3	265×235×435	235×412	M6	金属壳壁挂
G4	314×235×480	274×464	M6	
G5	360×265×555	320×530	M8	
G6	410×300×630	370×600	M10	
G7	516×326×760	360×735	M12	
G8	560×342×900	390×870	M12	
G9	400×385×1300	280×1272	M10	
CA	535×380×1330	470×1300	M10	
CB0	600×380×1450	545×1420	M10	
CB	600×380×1580	545×1550	M10	

尺寸单位: mm



壁挂金属机壳外形

- 备注 1: B1 为本地控制面板上有电位器的总体尺寸。
2: B 为本地控制面板上不带电位器的总体尺寸。

附录 3 制动电阻推荐选型表

变频器型号	适配电机功率 (kW)	适配制动电阻
E800-0002S2	0.2	150W/60 Ω
E800-0004S2	0.4	
E800-0007S2	0.75	
E800-0011S2	1.1	
E800-0015S2	1.5	
E800-0022S2	2.2	
E800-0007T3	0.75	80W/200 Ω
E800-0015T3	1.5	80W/150 Ω
E800-0022T3	2.2	150W/150 Ω
E800-0037T3	3.7	
E800-0040T3	4.0	
E800-0055T3	5.5	250W/120 Ω
E800-0075T3	7.5	500W/120 Ω
E800-0110T3	11	1kW/90 Ω
E800-0150T3	15	1.5kW/80 Ω

注意：在负载惯性大的场合制动电阻发热严重，建议在推荐电阻的基础上加大电阻的功率。

附录 4 通 讯 手 册

一 Modbus 概述

Modbus 是一种串行异步通讯协议。Modbus 协议是应用与 PLC 或其他控制器的一种通用语言。此协议定义了一个控制器能够识别使用的消息结构，而不管它们是经过何种网络传输的。Modbus 协议不需要专门的接口，典型的物理接口是 RS485；关于 Modbus 的详细资料，可查阅相关书籍。

二 Modbus 通讯协议

2. 1. 传输模式：

2. 1. 1 数据包格式

ASCII 模式

开始标志	地址域	功能域	数据域				LRC 校验		结束标志	
： (0x3A)	变频器地址	功能代码	数据长度	数据 1	...	数据 N	LRC 高字节	LRC 低字节	回车 (0x0D)	换行 (0x0A)

RTU 模式

起始标志	地址域	功能域	数据域	CRC 校验		结束标志
T1-T2-T3-T4	变频器地址	功能代码	N 个数据	CRC 低字节	CRC 高字节	T1-T2-T3-T4

2. 1. 2 ASCII 模式数据格式

每发送 1 Byte 的信息需要 2 个 ASCII 字符。例如：发送 31H(十六进制)，以 ASCII 码表示‘31H’，包含字符‘3’、‘1’，则发送时需要‘33’，‘31’两个 ASCII 字符。

常用字符 ASCII 码对应表如下：

字符	0	1	2	3	4	5	6	7
ASCII 码	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H
字符	8	9	A	B	C	D	E	F
ASCII 码	38H	39H	41H	42H	43H	44H	45H	46H

2. 1. 2 RTU 模式数据格式

发送的字符以 16 进制数表示。例如发送 31H。则直接将 31H 送入数据包即可。

2.2 波特率设定范围

变频器系列	波特率范围
E800	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

2.3 帧结构

ASCII 模式

位元	功能
1	开始位(低电平)
7	数据位
0/1	奇偶校验位（无校验则该位无，有校验时 1 位）
1/2	停止位 （有校验时 1 位，无校验时 2 位）

RTU 模式

位元	功能
1	开始位(低电平)
8	数据位
0/1	奇偶校验位（无校验则该位无，有校验时 1 位）
1/2	停止位（有校验时 1 位，无校验时 2 位）

2.4 错误检测

2.4.1 ASCII 模式

LRC 校验：校验除开始的冒号及结束的回车换行符以外的内容。

LRC 方法是将消息中的 8bit 的字节连续累加，不考虑进位，它仅仅是把每一个需要传输的数据（除起始位、停止位）按字节叠加后取反加 1 即可。

RTU 模式

CRC-16（循环冗余错误校验）

CRC-16 错误校验程序如下：

报文（此处只涉及数据位，不指起始位、停止位和任选的奇偶校验位）被看作是一个连续的二进制，其最高有效位(MSB)首选发送。报文先与 2^{16} 相乘（左移 16 位），然后除以 $2^{16}+2^{15}+2^2+1$ 。 $2^{16}+2^{15}+2^2+1$ 可以表示为二进制数 1100000000000101。整数商位忽略不记，16 位余数加入该报文(MSB 先发送)，成为 2 个 CRC 校验字节。余数中的 1 全部初始化，以免所有的零成为一条报文被接收。经上述处理而含有 CRC 字节的报文，若无错误，到接收设备后再除以多项式 $2^{16}+2^{15}+2^2+1$ ，会得到一个零余数，接收设备核验这个 CRC 字节，并将其与被传送的 CRC 比较。

习惯于成串发送数据的设备会首选送出字符的最右位(LSB-最低有效位)。而在生成 CRC 情况下,发送首位应是被除数的最高有效位 MSB。由于在运算中不用进位,为便于操作起见,计算 CRC 时设 MSB 在最右位。生成多项式的位序也必须反过来,以保持一致。多项式的 MSB 略去不记,因其只对商有影响而不影响余数。

生成 CRC-16 校验字节的步骤如下:

- a: 装入一个 16 位寄存器,所有数位均为 1
- b: 该 16 位寄存器的低位字节与开始 8 位字节进行“异或”运算。运算结果放入这个 16 位寄存器
- c: 把这个 16 寄存器向右移一位
- d: 若向右(标记位)移出的数位是 1,则生成多项式 1010000000000001 和这个寄存器进行“异或”运算;若向右移出的数位是 0,则返回 c。
- e: 重复 c 和 d,直至移出 8 位。
- f: 下一个 8 位字节与该十六位寄存器进行“异或”运算。
- g: 重复 c~f,直至该报文所有字节均与 16 位寄存器进行“异或”运算,并移位 8 次。
- h: 这个 16 位寄存器的内容高低字节对换即 2 字节 CRC 错误校验,被加到报文的最高有效位。

2.4.3 ASCII 模式与 RTU 模式转换

一条 RTU 协议命令可以通过以下步骤转化为 ASCII 协议命令:

- (1) 把命令的 CRC 校验去掉,并且计算出 LRC 校验取代。
 - (2) 把生成的命令串的每一个字节转化成对应的两个字节的 ASCII 码,比如 0x03 转化成 0x30, 0x33 (0 的 ASCII 码和 3 的 ASCII 码)。
 - (3) 在命令的开头加上起始标记“:”,它的 ASCII 码为 0x3A。
 - (4) 在命令的尾部加上结束标记 CR, LF (0x0d, 0x0a), 此处的 CR, LF 表示回车和换行的 ASCII 码。
- 所以下我们仅介绍 RTU 协议即可,对应的 ASCII 协议可以使用以上的步骤来生成。

2.5 命令类型及格式

2.5.1 支持命令类型如下:

命令类型	名称	描述
03	读取保持寄存器的内容	在一个或者多个寄存器中取得当前值,最多不超过 10 个
06	预置单寄存器	把具体的值装入保持寄存器

2.5.2 通讯地址及命令含义

该部分是通讯的内容,用于控制变频器的运行,变频器状态及相关参数设定。

2.5.2.1 功能码参数地址表示规则:

功能码表示地址方法,高字节去掉前面的 F,低字节转换为 16 进制数即可。

例如:

F114 (面板显示),高字节 F1 去掉 F 为 01,低字节 14 用 16 进制数表示为 0E,因此功能码 F114 的地址表示为 010E (16 进制数);同样的方法 F201 (面板显示)的地址表示为 0201 (16 进制数)。

1006	输出转矩百分比
1007	变频器散热器温度
1008	PID 给定值
1009	PID 反馈值
100A	读取整数功率值：上位机读取整数功率值，不足整数部分舍掉
100B	DI 端子输入状态：DI1~DI8—bit0~bit7
100C	端子输出状态： bit0-D01 bit1-D02 （30kw 以下无该端子） bit2-故障继电器
100D	AI1：0~4095 读取输入模拟量数值
100E	AI2：0~4095 读取输入模拟量数值
100F	AI3：0~4095 读取输入模拟量数值
1010	保留
1011	保留
1012	保留
1013	监视当前所处段速 0000 段速 1 0001 段速 2 0010 段速 3 0011 段速 4 0100 段速 5 0101 段速 6 0110 段速 7 0111 段速 8 1000 段速 9 1001 段速 10 1010 段速 11 1011 段速 12 1100 段速 13 1101 段速 14 1110 段速 15 1111 无
1014	保留
1015	监视模拟量输出百分比，A01 （0~100.0）
1016	保留
1017	监视当前转速值
1018	读取功率值精确至小数点后一位

2.5.2.2.2 控制命令地址

参数地址	参数描述（只写）
2000 ^{注1}	<p>命令内容含义：</p> <p>0001：正转运行（无参数）</p> <p>0002：反转运行（无参数）</p> <p>0003：减速停机</p> <p>0004：自由停机</p> <p>0005：正转点动起动</p> <p>0006：正转点动停机</p> <p>0007：保留</p> <p>0008：运行（无方向）</p> <p>0009：故障复位</p> <p>000A：反转点动起动</p> <p>000B：反转点动停机</p>
2001 ^{注2}	<p>锁定参数</p> <p>0001：解除系统远程控制的锁定</p> <p>0002：锁定远程控制（在解锁之前任何远程控制命令无效）</p> <p>0003：解除写 EEPROM 锁定，此时同时写 RAM 和 EEPROM。</p> <p>0004：锁定写 EEPROM，此时只写 RAM。</p>
2002	<p>上位机控制 A01 输出百分比</p> <p>设置：0~1000</p> <p>表征输出模拟量 0~100.0%</p>
2003	<p>上位机控制 A02 输出百分比</p> <p>设置：0~1000</p> <p>表征输出模拟量 0~100.0%</p>
2004	保留
2005	<p>控制多功能输出端子 D01</p> <p>0：表征输出无效</p> <p>1：表征输出有效</p>
2006	<p>控制多功能输出端子 D02</p> <p>0：表征输出无效</p> <p>1：表征输出有效</p>

2007	控制继电器输出端子 0: 表征输出无效 1: 表征输出有效
------	-------------------------------------

注 1: 2000 中的命令类型并不是每种机型都有。

注 2: 出厂时只允许上位机写 RAM, 若要修改 EEPROM, 请解除锁定 (2001=0003 或者 F219=0)。

当端子只为上位机提供服务时, 请将端子功能设置成零。

2.5.2.2.3 读写参数时的不正常应答

命令描述	功能码区	数据区
从机参数应答	功能码区的最高位变为 1	命令内容含义 0001: 不合法功能代码 0002: 不合法数据地址 0003: 不合法数据 0004: 从机设备故障 ^{注3}

注 3: 0004 异常码在以下 2 种情况下出现:

- 1、变频器处于故障状态时对变频器进行非复位操作。
- 2、变频器处于锁定状态是对变频器进行非解锁操作。

2.5.3 附加说明

通讯过程中表示:

频率的参数值=实际值 X 100

时间的参数值=实际值 X 10

电流的参数值=实际值 X 100

电压参数值 =实际值 X 1

功率参数值(100A) =实际值 X 1

功率参数值(1018) =实际值 X 10

传动比参数值=实际值 X 100

版本号参数值=实际值 X 100

说明: 参数值为数据包实际发送的值; 实际值为该参数在变频器内的实际值。上位机在收到参数值后除以相应的比例系数得到变频器相应参数的实际值。

注意: 向变频器发送命令时数据包内的数据不考虑小数点。所有数据的值不能大于 65535, 否则数据溢出。

三、与通讯相关的功能码

变频器通讯用到的参数如下表:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值
F200	起动指令来源	0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus	4
F201	停机指令来源	0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus	4
F203	主频率来源 X	0: 数字给定记忆 1: 外部模拟量 A11 2: 外部模拟量 A12 3: 保留 4: 段速调节 5: 数字给定不记忆 6: 模拟量 A13 7: 保留 8: 保留 9: PID 调节 10: Modbus	0
F900	变频器地址	1~255	1
F901	Modbus 模式选择	1: ASCII 模式 2: RTU 模式	1
F903	奇偶校验选择	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验	0

F904	波特率选择 (bps)	0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 57600	3
------	-------------	--	---


在用 PLC 或者其他智能设备远程控制变频器的时候，要注意上表中与通讯有关功能码设置。确保通讯两端设备的通讯参数一致。

四、物理接口连接

4.1 接口说明

RS485 的通讯接口为 A+、B-端子。

4.2 现场总线结构

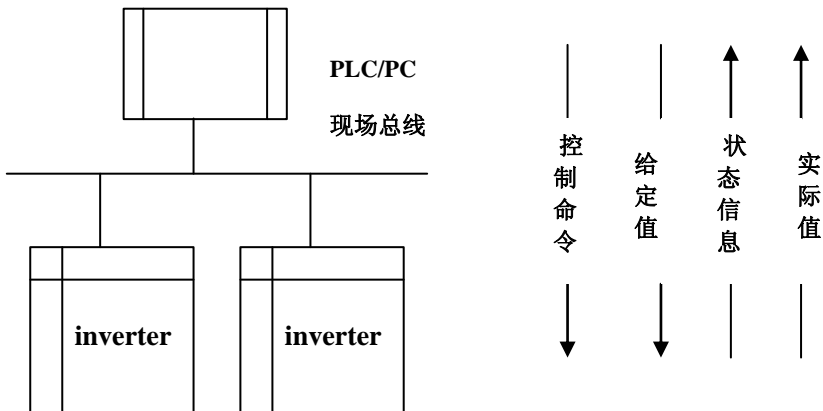

现场总线连接图

变频器采用 RS485 的半双工通讯方式。485 总线要采用手拉手结构，而不能采用星形结构或者分叉结构。星形结构或者分叉结构会产生反射信号，从而影响到 485 通讯。


布线一定要选用屏蔽双绞线，尽量远离强电，不要与电源线并行，更不能捆扎在一起。

需要注意的是，半双工连接中同一时间只能有一台变频器与上位机通讯。如果发生两个或者多个变频器同时上传数据则会发生总线竞争。不仅会导致通讯失败，还可能使某些元件产生大电流。

4.3 接地和终端

RS485 网络的终端要使用 120 Ω 的终端电阻,用来消弱信号的反射。中间网络不能使用终端电阻。只在网络的第一台、最后一台的 A+, B-之间加终端电阻。

RS485 网络中的任何一点都不能直接接地。网络中的所有设备都要通过自己的接地端良好接地。需要注意的是,在任何情况下接地线都不能形成封闭回路。



通讯系统连接图

接线时要考虑计算机/PLC 的驱动能力及计算机/PLC 与变频器之间的距离。如果驱动能力不足需要自行加装中继器。



所有的安装接线, 必须在变频器断电的情况下进行。

五、常用命令举例

例 1: RTU 模式下, 将 01 号变频器的加速时间 F114 改为 10.0 秒。

主机请求:

地址	功能码	寄存器高字节	寄存器低字节	写参数状态高字节	写参数状态低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
01	06	01	0E	00	64	E8	1E

功能码 F114

10.0 秒

从机正常应答:

地址	功能码	寄存器高字节	寄存器低字节	写参数状态高字节	写参数状态低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
01	06	01	0E	00	64	E8	1E

功能码 F114

正常响应

从机不正常时的应答:

地址	功能码	不正常代码	CRC 低字节	CRC 高字节
01	86	04	43	A3

功能码最高位置 1 从机故障

例 2: 读 02 号变频器的输出频率、输出电压、输出电流、极数/频率源选择。

主机请求地址	功能码	第一个寄存器的高位地址	第一个寄存器的低位地址	寄存器的数量的高位	寄存器的数量的低位	CRC 低字节	CRC 高字节
02	03	10	00	00	04	40	FA

通讯参数地址 1000H

从机应答:

地址	功能码	字节数	数据高字节	数据低字节	数据高字节	数据低字节	数据高字节	数据低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
02	03	08	13	88	01	7C	00	3C	02	00	82	F6

输出频率 输出电压 输出电流 极数 频率源选择 (F207)

2 号变频器的输出频率位 50.00Hz, 输出电压 380V, 输出电流 6.0A, 电机极数为 2, 频率源选择为主频率调速。

例 3: 1 号变频器正转运行

主机请求:

地址	功能码	寄存器高字节	寄存器低字节	写参数状态高字节	写参数状态低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
01	06	20	00	00	01	43	CA

通讯参数地址 2000H 正转运行

从机正常应答:

地址	功能码	寄存器 高字节	寄存器 低字节	写参数状 态高字节	写参数状 态低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
01	06	20	00	00	01	43	CA

正常响应

从机不正常时的应答:

地址	功能码	不正常代码	CRC 低字节	CRC 高字节
01	86	01	83	A0

功能码最高位置 1 不合法功能代码(假设)

例 4: 读 2 号变频器的 F113、F114 的值

主机请求:

地址	功能码	寄存器 高字节	寄存器 低字节	寄存器数 量的高位	寄存器数 量的低位	CRC 低字节	CRC 高字节
02	03	01	0D	00	02	54	07

功能码 F113

读寄存器个数

从机正常应答:

地址	功能码	字节数	第一个 参数状 态高字 节	第一个 参数状 态低字 节	第二个 参数状 态高字 节	第二个 参数状 态低字 节	CRC 低字节	CRC 高字 节
02	03	04	03	E8	00	78	49	61

实际为 10.00

实际为 12.0

从机不正常时的应答:

地址	功能码	不正常代码	CRC 低字节	CRC 高字节
02	83	01	70	F0

功能码最高位置 1 不合法功能代码

附录 5 功能码速查表

基本参数区 F100~F160:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F100	用户密码	0~9999		√
F102	变频器额定电流		根据机型	0*
F103	变频器功率		根据机型	0*
F104	保留			
F105	软件版本号		根据机型	△
F106	控制方式	2: VVVF 控制	2	×
F107	密码是否有效	0: 无效; 1: 有效	0	√
F108	用户密码设置	0~9999	8	√
F109	起动频率 (Hz)	0.0~10.00	0.0	√
F110	起动频率保持时间 (S)	0.0~999.9	0.0	√
F111	上限频率 (Hz)	F113~650.0	50.00	√
F112	下限频率 (Hz)	0.00~F113	0.50	√
F113	目标频率 (Hz)	F112~F111	50.00	√
F114	第一加速时间 (S)	0.1~3000	根据机型	√
F115	第一减速时间 (S)	0.1~3000		√
F116	第二加速时间 (S)	0.1~3000	根据机型	√
F117	第二减速时间 (S)	0.1~3000		√
F118	转折频率 (Hz)	15.00~650.0	50.00	×

功 能 码 速 查 表

F119	加减速时间参考值	0: 0~50Hz 1: 0~F111	0	×
F120	正反转切换死区时间(S)	0.0~3000	0.0	√
F121	保留			
F122	反转禁止	0: 无效; 1: 有效	0	×
F123	组合调速负频率允许	0: 无效; 1: 有效	0	×
F124	点动频率(Hz)	F112~F111	5.00	√
F125	点动加速时间(S)	0.1~3000	根据机型	√
F126	点动减速时间(S)	0.1~3000		√
F127	频率回避点 A(Hz)	0.00~650.0	0.00	√
F128	A 点回避宽度(Hz)	±2.50	0.00	√
F129	频率回避点 B(Hz)	0.00~650.0	0.00	√
F130	B 点回避宽度(Hz)	±2.50	0.00	√
F131	运行显示选项	0: 当前输出频率/功能码 1: 当前输出转速 2: 输出电流 4: 输出电压 8: 直流母线电压 16: PID 反馈值 32: 温度 64: 保留 128: 线速度 256: PID 设定值 512: 保留 1024: 保留 2048: 保留 4096: 保留	0+1+2+4+8=15	√

F132	停机显示选项	0: 频率/功能码 1: 控制面板点动 2: 目标转速 4: 直流母线电压 8: PID 反馈 16: 温度 32: 保留 64: PID 设定值 128: 保留 256: 保留 512: 保留	2+4=6	√
F133	被拖动系统传动比	0.10~200.0	1.00	√
F134	传动轮半径 (m)	0.001~1.000	0.001	√
F135	保留			
F136	转差补偿 (%)	0~10	0	×
F137	转矩补偿方式	0: 直线型补偿 1: 次方型补偿 2: 自定义多点式补偿 3: 自动转矩补偿	0	×
F138	直线型补偿	1~20	根据机型	×
F139	次方型补偿	1: 1.5 次方 2: 1.8 次方 3: 1.9 次方 4: 2 次方 5: 保留	1	×
F140	自定义频率点 F1 (Hz)	0~F142	1.00	×
F141	自定义电压点 V1 (%)	0~100	4	×
F142	自定义频率点 F2 (Hz)	F140~F144	5.00	×
F143	自定义电压点 V2 (%)	0~100	13	×
F144	自定义频率点 F3 (Hz)	F142~F146	10.00	×
F145	自定义电压点 V3 (%)	0~100	24	×

功 能 码 速 查 表

F146	自定义频率点 F4 (Hz)	F144~F148	20.00	×
F147	自定义电压点 V4 (%)	0~100	45	×
F148	自定义频率点 F5 (Hz)	F146~F150	30.00	×
F149	自定义电压点 V5 (%)	0~100	63	×
F150	自定义频率点 F6 (Hz)	F148~F118	40.00	×
F151	自定义电压点 V6 (%)	0~100	81	×
F152	转折频率对应输出电压 (%)	0~100	100	×
F153	载波频率设定	根据机型	根据机型	×
F154	自动电压调整	0: 无效 1: 始终有效 2: 仅在减速过程中无效	0	×
F155	数字辅频率设定 (Hz)	0~F111	0	×
F156	数字辅频率极性设定	0~1	0	×
F157	辅频率查看			△
F158	辅频率极性查看			△
F159	随机载波选择	0: 禁止; 1: 允许	1	×
F160	恢复出厂值	0: 不恢复; 1: 恢复	0	×

运行控制区 F200~F280:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F200	起动指令来源	0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus	4	×
F201	停机指令来源	0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus	4	×
F202	方向给定方式	0: 正转锁定 1: 反转锁定 2: 端子给定	0	×
F203	主频率来源 X	0: 数字给定记忆; 1: 外部模拟量 AI1; 2: 外部模拟量 AI2; 3: 保留; 4: 段速调节; 5: 数字给定不记忆; 6: 模拟量 AI3; 7: 保留; 8: 保留; 9: PID 调节; 10: Modbus	0	×
F204	辅助频率来源 Y	0: 数字给定记忆; 1: 外部模拟量 AI1; 2: 外部模拟量 AI2; 3: 保留; 4: 段速调节; 5: PID 调节; 6: 模拟量 AI3	0	×
F205	辅助频率 Y 范围选择	0: 相对于上限频率 1: 相对于主频率 X	0	×

功能码速查表

F206	辅助频率 Y 范围 (%)	0~100	100	×
F207	频率源选择	0: X 1: X+Y 2: XorY (不切换 x 优先 y, 端子切换) 3: XorX+Y (端子切换) 4: 段速和模拟量组合 5: X-Y 6: X+Y-YMAX*50%	0	×
F208	端子二线 / 三线运转控制	0: 无 1: 两线式 1 2: 两线式 2 3: 三线式运转控制 1 4: 三线式运转控制 2 5: 方向脉冲起/停	0	×
F209	电机停机方式选择	0: 按减速时间停机 1: 自由停机	0	×
F210	频率显示精度 (Hz/S)	0.01~2.00	0.01	√
F211	数字调速快慢	0.01~100.00	5.00	√
F212	方向记忆	0: 无效 1: 有效	0	√
F213	重新上电自启动	0: 无效 1: 有效	0	√
F214	复位后是否自启动	0: 无效 1: 有效	0	√
F215	自启动延时时间 (S)	0.1~3000	60.0	√
F216	故障重复自启动次数	0~5	0	√
F217	重复自起间隔时间 (S)	0.0~10.0	3.0	√

F218	保留			
F219	通讯写 EEPROM	0: 允许 1: 禁止	1	√
F220	频率记忆功能	0: 无效; 1: 有效	0	√
F221~ F276	保留			
F277	第三加速时间 (S)	0.1~3000	根据机型	√
F278	第三减速时间 (S)			√
F279	第四加速时间 (S)			√
F280	第四减速时间 (S)			√

多功能输入输出区：F300～F330

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F300	继电器表征输出	0: 无功能 1: 变频器故障保护 2: 过特征频率 1 3: 过特征频率 2 4: 自由停机 5: 变频器运行中 1 6: 直流制动中 7: 加减速时间切换	1	√
F301	D01 表征输出	8: 保留 9: 保留 10: 变频器过载预警 11: 电机过载预警 12: 失速中 13: 变频器准备就绪功能 14: 变频器运行中 2 15: 频率到达输出 16: 过热预警 17: 过特征电流输出 18: 模拟量断线保护 19: 保留 20: 零电流检测输出 21: 上位机写 D01 22: 上位机写 D02 23: 上位机写 TA\TC. 24: 看门狗输出表征 24~40: 保留	14	√
F302	D02 表征输出		5	√
F303	保留			
F304	S 曲线开始段比例 (%)	2.0~50.0	30.0	√
F305	S 曲线结束段比例 (%)	2.0~50.0	30.0	√
F306	加减速方式	0: 直线加减速 1: S 曲线加减速	0	×
F307	特征频率 1 (Hz)	F112~F111	10.00	√
F308	特征频率 2 (Hz)	F112~F111	50.00	√
F309	特征频率宽度 (%)	0~100	50	√

F310	特征电流 (A)	0~1000	额定电流	√
F311	特征电流滞环宽度 (%)	0~100	10	√
F312	频率到达域值 (Hz)	0.00~5.00	0.00	√
F313~ F315	保留			
F316	D11 功能设定	0: 无功能 1: 运行 2: 停机 3: 多段速 1 4: 多段速 2 5: 多段速 3 6: 多段速 4 7: 复位 8: 自由停机 9: 外部急停 10: 禁止加减速 11: 正转点动 12: 反转点动 13: UP 频率递增 14: DOWN 频率递减 15: FWD 正转 16: REV 反转 17: 三线式输入 X 使能 18: 加减速时间切换 19: 保留 20: 保留 21: 频率源切换 34: 加减速切换 2 53: 看门狗功能	11	√
F317	D12 功能设定		9	√
F318	D13 功能设定		15	√
F319	D14 功能设定		16	√
F320	D15 功能设定		7	√

功 能 码 速 查 表

F321	DI6 功能设定		8	√
F322	DI7 功能设定		1	√
F323	DI8 功能设定		2	√
F324	自由停机端子逻辑	0: 正逻辑 1: 负逻辑	0	×
F325	外部急停端子逻辑	0: 正逻辑 1: 负逻辑	0	×
F326	看门狗定时时间 (S)	0. 0: 看门狗功能无效 0. 1~3000	10. 0	√
F327	看门狗停机选择	0: 立即停机 1: 减速停机	0	×
F328	端子滤波次数	1~100	10	√
F329	保留			
F330	数字输入端子状态显示			△
F331	监视模拟量 AI1			△
F332	监视模拟量 AI2			△
F333	监视模拟量 AI3			△
F334	保留			
F335	继电器输出诊断	0: 输出无效 1: 输出有效	0	×
F336	D01 输出诊断		0	×
F337	D02 输出诊断		0	×
F338	A01 输出诊断	0~4095	0	×
F339	A02 输出诊断	0~4095	0	×

模拟量输入输出区：F400～F480

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F400	AI1 通道输入下限 (V)	0.00～F402	0.01	√
F401	AI1 输入下限对应设定	0～F403	1.00	√
F402	AI1 通道输入上限 (V)	F400～10.00	10.00	√
F403	AI1 输入上限对应设定	Max (1.00, F401) ～ 2.00	2.00	√
F404	AI1 通道比例增益 K1	0.0～10.0	1.0	√
F405	AI1 滤波时间常数 (S)	0.01～10.00	0.10	√
F406	AI2 通道输入下限 (V)	0.00～F408	0.01	√
F407	AI2 输入下限对应设定	0～F409	1.00	√
F408	AI2 通道输入上限 (V)	F406～10.00	10.00	√
F409	AI2 输入上限对应设定	Max (1.00, F407) ～ 2.00	2.00	√
F410	AI2 通道比例增益 K2	0.0～10.0	1.0	√
F411	AI2 滤波时间常数 (S)	0.01～10.00	0.10	√
F412	AI3 通道输入下限 (V)	0.00～F414	0.05	○
F413	AI3 输入下限对应设定	0～F415	1.00	√
F414	AI3 通道输入上限 (V)	F412～10.0	10.00	○
F415	AI3 输入上限对应设定	Max (1.00, F413) ～ 2.00	2.00	√
F416	AI3 通道比例增益 K3	0.0～10.0	1.0	√

功 能 码 速 查 表

F417	A13 滤波时间常数 (S)	0.01~10.00	0.10	✓
F418	A11 通道 0Hz 电压死区 (V)	0~1.00	0.00	✓
F419	A12 通道 0Hz 电压死区 (V)	0~1.00	0.00	✓
F420	A13 通道 0Hz 电压死区 (V)	0~0.50 (正负)	0.00	✓
F421	显示面板选择	0: 本地操作面板 1: 远控操作面板 2: 本地+远控	1	○ ✓
F422	面板电位器选择	0: 本地面板电位器 1: 远控面板电位器	0	✓
F423	A01 输出范围选择	0: 0~5V 1: 0~10V 或 0~20mA 2: 4~20mA	1	✓
F424	A01 输出最低对应频率 (Hz)	0.0~F425	0.05	✓
F425	A01 输出最高对应频率 (Hz)	F424~F111	50.00	✓
F426	A01 输出补偿 (%)	0~120	100	✓
F427	A02 输出范围	0: 0~20mA; 1: 4~20mA	0	✓
F428	A02 输出最低对应频率 (Hz)	0.0~F429	0.05	✓
F429	A02 输出最高对应频率 (Hz)	F428~F111	50.00	✓
F430	A02 输出补偿 (%)	0~120	100	✓

F431	A01 模拟输出信号选择	0: 运行频率 1: 输出电流 2: 输出电压 3: 模拟量 AI1 4: 模拟量 AI2 5: 保留 6: 保留 7: 上位机控制 8: 目标频率	0	√
F432	保留		1	√
F433	外接电压表满量程对应电流	0.01~5.00 倍额定电流	2	×
F434	外接电流表满量程对应电流	0.01~5.00 倍额定电流	2	×
F435~ F436	保留			
F437	模拟量滤波宽度	1~100	10	√
F438~ F459	保留			
F460	AI1 通道输入方式选择	0: 直线式; 1: 折线式	0	×
F461	AI2 通道输入方式选择	0: 直线式; 1: 折线式	0	×
F462	AI1 插入点 A1 的电压值 (V)	F400~F464	2.00	×
F463	AI1 插入点 A1 对应设定	F401~F465	1.20	×
F464	AI1 插入点 A2 的电压值 (V)	F462~F466	5.00	×
F465	AI1 插入点 A2 对应设定	F463~F467	1.50	×
F466	AI1 插入点 A3 的电压值 (V)	F464~F402	8.00	×
F467	AI1 插入点 A3 对应设定	F465~F403	1.80	×

功 能 码 速 查 表

F468	A12 插入点 B1 的电压值 (V)	F406~F470	2.00	×
F469	A12 插入点 B1 对应设定	F407~F471	1.20	×
F470	A12 插入点 B2 的电压值 (V)	F468~F472	5.00	×
F471	A12 插入点 B2 对应设定	F469~F473	1.50	×
F472	A12 插入点 B3 的电压值 (V)	F470~F408	8.00	×
F473	A12 插入点 B3 对应设定	F471~F409	1.80	×

多段速度区: F500~F580

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F500	段速类型	0: 三段速 1: 15 段速 2: 最多 8 段速度 自动循环	1	×
F501	自动循环段数选择	2~8	7	√
F502	自动循环次数选择	0~9999 (为 0 时 无限循环)	0	√
F503	循环运行次数结束后的状态	0: 停机 1: 保持最后一段 速度运行	0	√
F504	第 1 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	5.00	√
F505	第 2 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	10.00	√
F506	第 3 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	15.00	√
F507	第 4 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	20.00	√
F508	第 5 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	25.00	√
F509	第 6 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	30.00	√
F510	第 7 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	35.00	√
F511	第 8 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	40.00	√

F512	第 9 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	5.00	√
F513	第 10 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	10.00	√
F514	第 11 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	15.00	√
F515	第 12 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	20.00	√
F516	第 13 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	25.00	√
F517	第 14 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	30.00	√
F518	第 15 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	35.00	√
F519	第 1 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000	根据机型	√
F520	第 2 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F521	第 3 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F522	第 4 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F523	第 5 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F524	第 6 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F525	第 7 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F526	第 8 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F527	第 9 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F528	第 10 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F529	第 11 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F530	第 12 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F531	第 13 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F532	第 14 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F533	第 15 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F534	第 1 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000	根据机型	
F535	第 2 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		

功 能 码 速 查 表

F536	第 3 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F537	第 4 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F538	第 5 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F539	第 6 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F540	第 7 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000	根据机型	√
F541	第 8 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F542	第 9 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F543	第 10 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F544	第 11 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F545	第 12 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F546	第 13 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F547	第 14 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F548	第 15 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F549	第 1 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F550	第 2 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F551	第 3 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F552	第 4 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F553	第 5 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F554	第 6 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F555	第 7 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F556	第 8 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F557	第 1 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F558	第 2 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F559	第 3 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F560	第 4 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√

F561	第 5 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F562	第 6 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F563	第 7 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F564	第 8 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F565	第 1 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F566	第 2 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F567	第 3 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F568	第 4 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F569	第 5 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F570	第 6 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F571	第 7 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F572	第 8 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F573	第 9 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F574	第 10 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F575	第 11 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F576	第 12 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F577	第 13 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F578	第 14 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F579	第 15 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√

功 能 码 速 查 表

580	段速模式选择	0: 模式 1 (0000 无效, 0001 为第一段速, 以此类推) 1: 模式 2 (0000 为第一段速, 0001 为第二段速, 依次类推, 1111 无效)	0	√
-----	--------	--	---	---

辅助功能区: F600~F670

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F600	直流制动功能选择	0: 禁止 1: 起动前制动 2: 停机过程制动 3: 起动前和停机过程均制动	0	×
F601	直流制动起始频 (Hz)	0.20~50.00	1.00	√
F602	起动前直流制动效率	0~100	10	√
F603	停机直流制动效率	0~100	10	√
F604	起动前制动持续时 (s)	0.00~30.00	0.50	√
F605	停机制动持续时间 (s)	0.00~30.00	0.50	√
F606	保留			
F607	失速调节功能选择	0: 无效 1: 有效 2: 保留	0	√
F608	失速电流调节 (%)	60~200	160	√
F609	失速电压调节 (%)	100~200	140	√
F610	失速保护判断时间 (s)	0.1~3000	60.0	√
F611	能耗制动阈值 (V)	200~1000	根据机型	△
F612	制动百分比 (%)	0~100	80	×
F613	转速追踪使能	0: 无效 1: 有效 2: 首次有效	0	×

F614	转速追踪方式	0: 从停机记忆频率追踪 1: 从上限频率追踪 2: 从停机记忆频率追踪且转向侦测有效 3: 从上限频率追踪且转向侦测有效	0	×
F615	转速追踪快慢 (%)	1~100	20	×
F616	转速电压限制 (%)	1~100	15	×
F617~ F621	保留			
F622	能耗制动方式	0: 固定占空比 1: 自动占空比	1	√
F623~ F630	保留			
F631	VDC 调节是否有效	0: 无效 1: 有效 2: 保留	0	√
F632	VDC 调节器目标电压 (V)	200~800	根据机型	√○
F633~ F650	保留			

定时控制保护区: F700~F770

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F700	端子自由停机方式选择	0: 立即自由停机 1: 延时自由停机	0	√
F701	自由停机和可编程端子动作延时时间 (S)	0.0~60.0	0.0	√
F702	风扇控制选择	0: 风扇运转受温度控制 1: 风扇上电运转 2: 风扇运转受运行控制	2	√
F703	保留			
F704	变频器过载预报警系数 (%)	50~100	80	×
F705	电机过载预报警系数 (%)	50~100	80	×

功 能 码 速 查 表

F706	变频器过载系数（%）	120~190	150	×
F707	电机过载系数（%）	20~100	100	×
F708	最近一次故障类型记录	2: 0C 过电流保护 3: 0E 过电压保护 4: PF1 输入缺相 5: 0L1 变频器过载 6: LU 输入欠电压 7: 0H 变频器过热 8: 0L2 电机过载 11: ESP 外部急停 12: Err3 运行前电流故障 13: Err2 参数学习未接电机 15: Err4 电流采样故障 16: 过电流 0C1 保护 17: PF0 输出缺相 18: Aerr 模拟量断线 23: Err5 PID 参数设置错误 45: CE 通讯超时 46: 转速追踪故障（FL） 49: 看门狗故障（Err6）		△
F709	倒数第二次故障类型记录			△
F710	倒数第三次故障类型记录			△
F711	最近一次故障时故障频率(Hz)			△
F712	最近一次故障时故障电流(A)			△
F713	最近一次故障时直流母线电压(V)			△
F714	倒数第二次故障时故障频率(Hz)			△
F715	倒数第二次故障时故障电流(A)			△
F716	倒数第二次故障时直流母线电压(V)			△
F717	倒数第三次故障时故障频率(Hz)			△

F718	倒数第三次故障时故障电流 (A)			△
F719	倒数第三次故障时直流母线电压 (V)			△
F720	过电流保护故障次数记录			△
F721	过电压保护故障次数记录			△
F722	过热保护故障次数记录			△
F723	过载保护故障次数记录			△
F724	输入缺相	0: 无效; 1: 有效	1	○×
F725	保留			
F726	过热	0: 无效; 1: 有效	1	○×
F727	输出缺相	0: 无效; 1: 有效	0	○
F728	输入缺相滤波常数	0.1~60.0	0.5	√
F729	保留			
F730	过热保护滤波常数	0.1~60.0	5.0	√
F731	保留			
F732	欠压保护电压阈值 (V)	0~450	根据机型	○
F733	保留			
F734	保留			
F735	保留			
F736	保留			
F737	OC1 使能	0: 无效; 1: 有效	1	○×
F738	OC1 保护系数	0.50~3.00	2.50	×
F739	OC1 保护次数记录			△
F740~ F744	保留			
F745	过热预报警阈值 (%)	0~100	80	○*

功 能 码 速 查 表

F746	保留			
F747	载波自动调整使能	0: 无效 1: 有效	1	√
F748～ F753	保留			
F754	零电流检测阈值 (%)	0～200	5	×
F755	零电流持续时间 (S)	0.0～60.0	0.5	√
F756～ F770	保留			

电机参数区: F800～F850

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F800	电机参数选择	0: 不进行参数测量 1: 进行参数测量	0	×
F801	额定功率(kW)	0.75～1000		○×
F802	额定电压(V)	1～440		○×
F803	额定电流(A)	0.1～6500		○×
F804	电机极数	2～100	4	○△
F805	额定转速 (rpm/min)	1～30000		×
F806	定子电阻 (Ω)	0.001～65.00		×
F807～ F809	保留			
F810	电机的额定频率 (Hz)	1.0～650.0	50.00	×
F811～ F850	保留			

通讯参数区: F900～F930

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
-----	------	------	-----	----

F900	通讯地址	1~255: 单个变频器地址 0: 广播地址	1	√
F901	通讯模式	1: ASCII 2: RTU	1	○√
F902	保留			
F903	奇偶校验选择	0: 无奇偶校验 1: 奇校验 2: 偶校验	0	√
F904	通讯波特率 (bps)	0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 57600	3	√
F905	通讯超时 (s)	0.0~3000.0	0.0	√
F906~ F910	保留			

PID 参数区 FA00~FA80

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
FA00	保留			
FA01	PID 调节给定源	0: FA04 1: AI1 2: AI2	0	×
FA02	PID 调节反馈源	1: AI1 2: AI2	1	×
FA03	PID 调节上限 (%)	FA04~100.0	100.0	√
FA04	PID 调节数字给定值 (%)	FA05~FA03	50.0	√
FA05	PID 调节下限 (%)	0.0~FA04	0.0	√

功 能 码 速 查 表

FA06	PID 极性	0: 正作用 1: 反作用	1	×
FA07	休眠使能	0: 有效 1: 无效	1	×
FA08	保留			
FA09	PID 调节下限频率 (Hz)	Max (F112, 0.1) ~ F111	5.00	√
FA10	休眠等待时间 (S)	0.0 ~ 500.0	15.0	√
FA11	唤醒时间 (S)	0.0 ~ 3000	3.0	√
FA12 ~ FA17	保留			
FA18	PID 调节给定修改使能	0: 无效 1: 有效	1	×
FA19	比例增益 P	0.00 ~ 10.00	0.30	√
FA20	积分时间 I (S)	0.1 ~ 100.0	0.3	√
FA21	微分时间 D (S)	0.0 ~ 10.0	0.0	√
FA22	PID 采样周期 (S)	0.1 ~ 10.0	0.1	√
FA23 ~ FA28	保留			
FA29	PID 死区 (%)	0.0 ~ 10.0	2.0	√
FA30 ~ FA80	保留			

注: × 表示功能码只能在停机状态下进行修改。

√ 表示功能码在停机状态或运行过程中皆可进行修改。

△ 表示功能码在停机状态或运行过程中只能察看, 不能修改。

○ 表示此类功能码在机器恢复出厂值时不能被初始化, 只能手动修改。

* 表示厂家可修改。

升级记录：

说明书版本号	更改内容
2013120503A	增加看门狗、转速追踪、S 曲线功能

敬告用户：

感谢您选用我公司产品，为保证您得到我公司最佳售后服务，请认真阅读下述条款，并做好相关事宜。

1、 产品保修范围

按使用要求正常使用情况下，所产生的故障。

2、 产品保修期限

本公司产品的保修期为自出厂之日起，十二个月以内。保修期后实行长期技术服务。

3、 非保修范围

任何违反使用要求的人为意外、自然灾害等原因导致的损坏，以及未经许可而擅自对变频器拆卸、改装及修理的行为，视为自动放弃保修服务。

4、 从中间商处购入产品

凡从经销代理商处购买产品的用户，在产品发生故障时，请与经销商、代理商联系。

2013120503A